
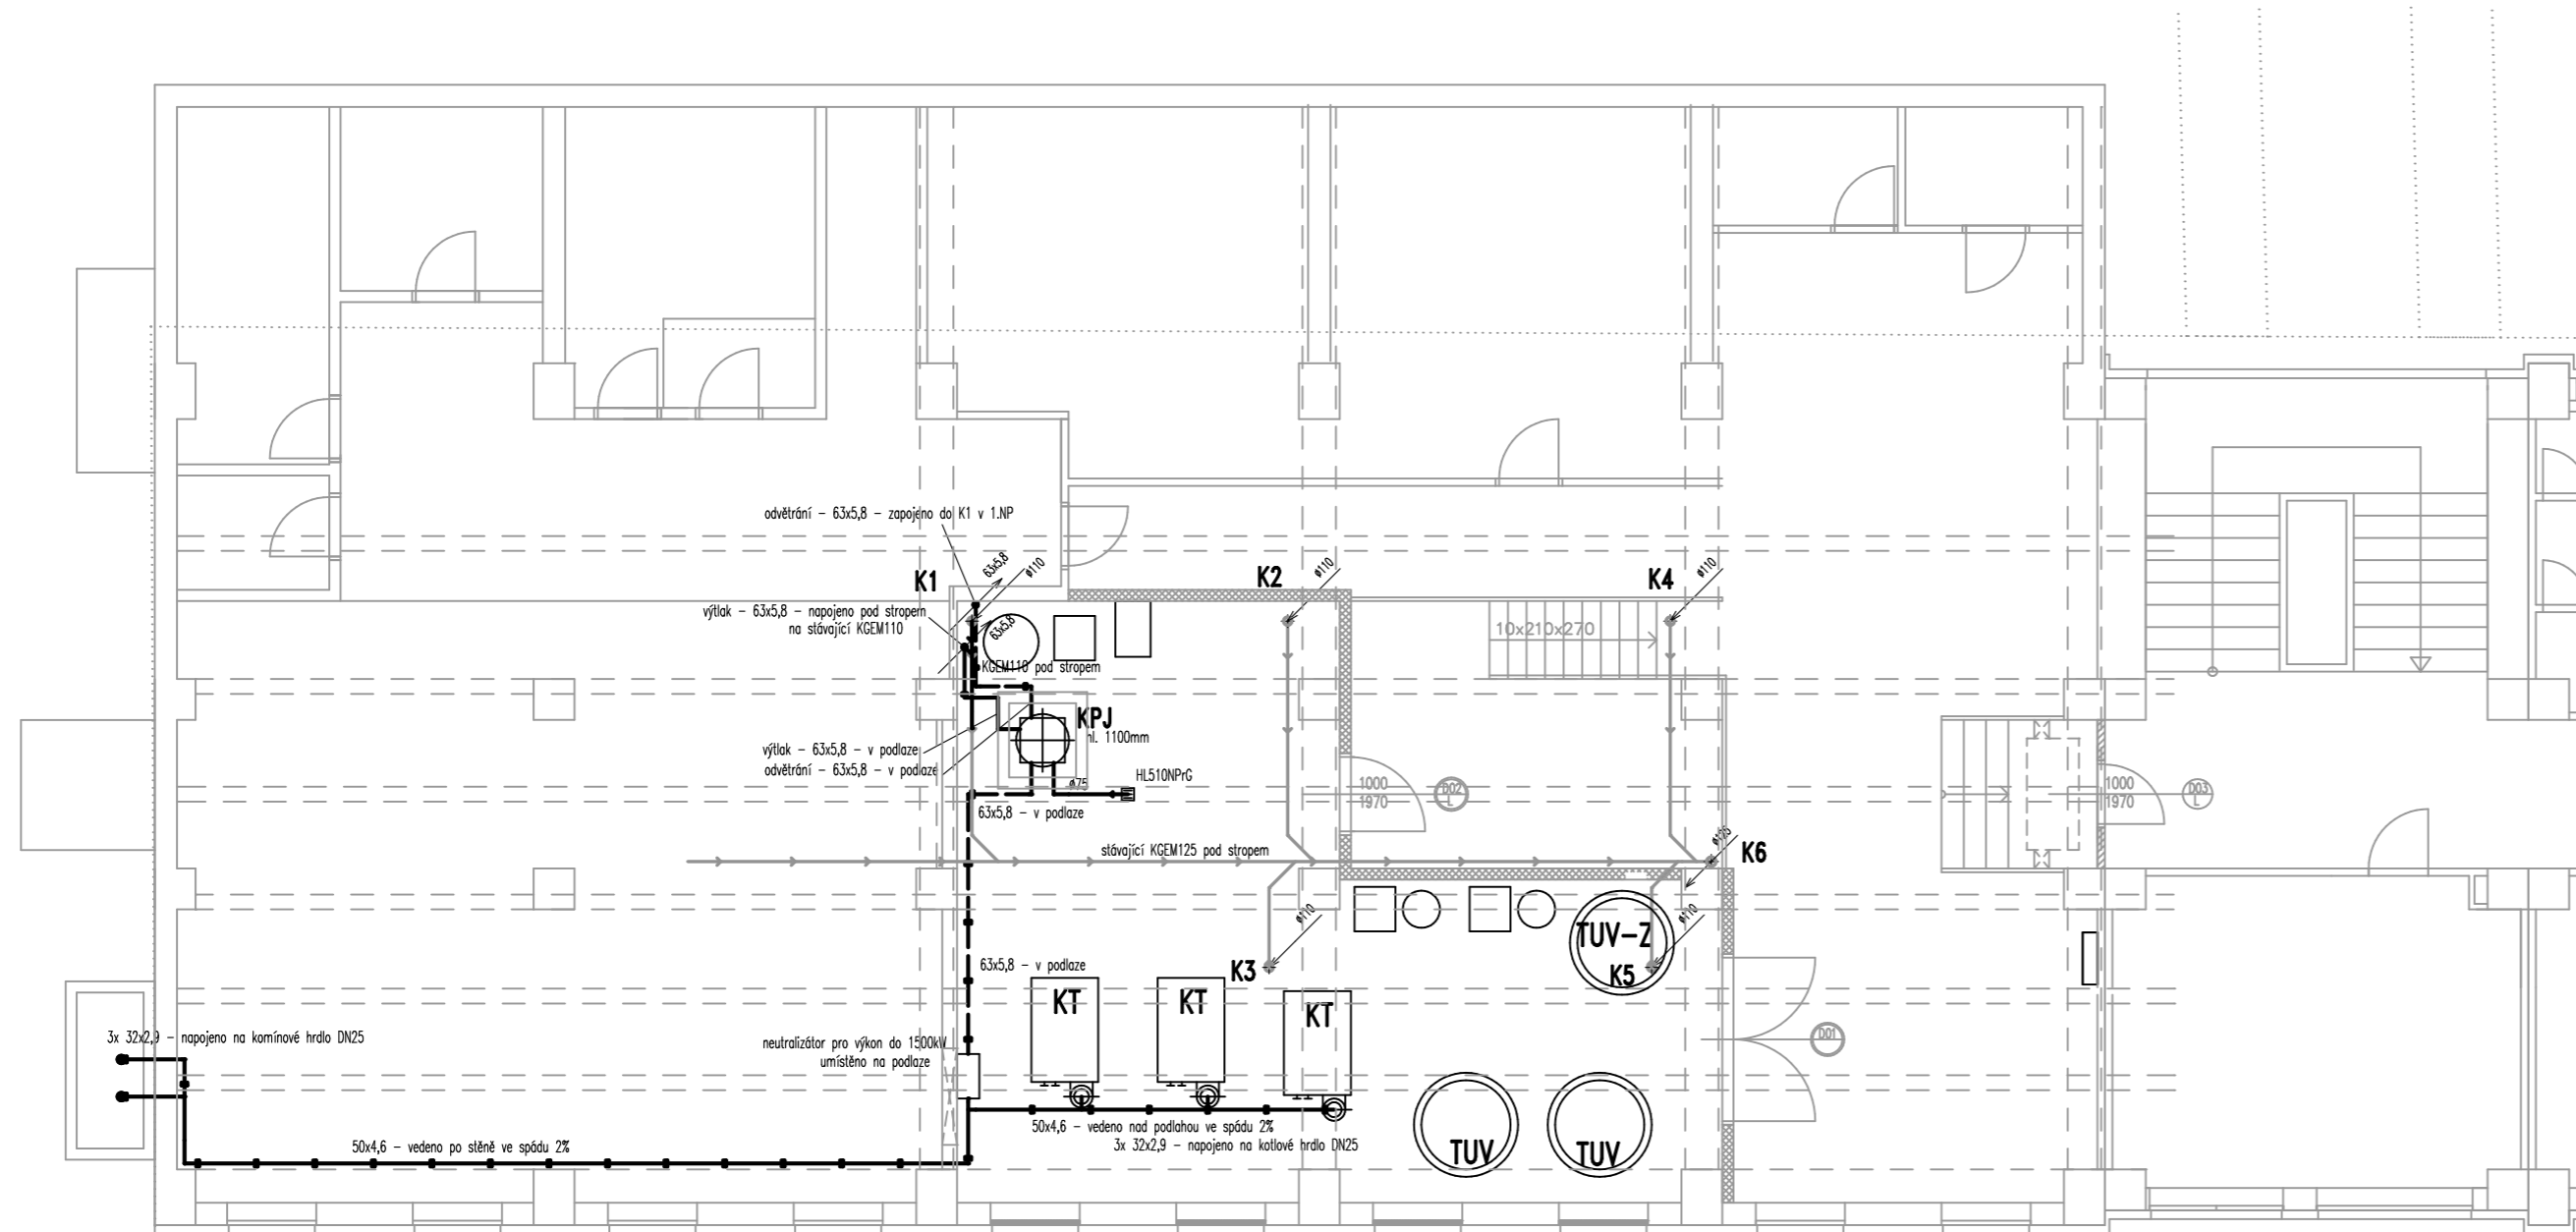


LEGENDA:

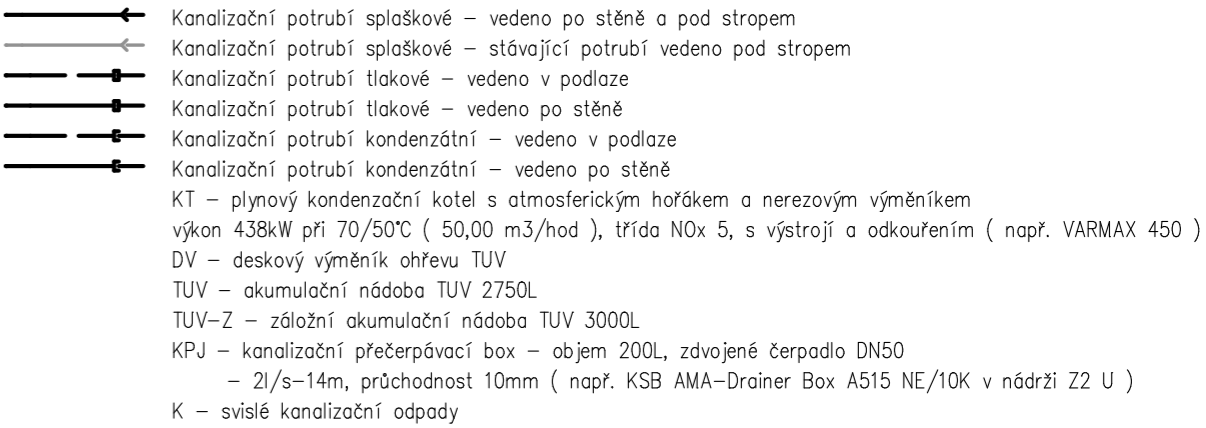

DIMENZE	VZDÁLENOST UCHYCENÍ	ZATÍŽENÍ VČ. IZOLACE	IZOLACE KONDENZÁT
32x2,9	1,00 M	2,4 KG/M	10 MM
50x4,6	1,00 M	4,4 KG/M	10 MM
63x5,8	1,20 M	7,3 KG/M	

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

KONTROLOVAL:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	Ing. Václav Pilát Chotutická 481/6, 108 00 PRAHA 10 tel: 606 811 465 e-mail: vasek_p@volny.cz DIČ: CZ7404050522, IČ: 7054 9737	
ING. VÁCLAV PILÁT	ING. VÁCLAV PILÁT	ING. VÁCLAV PILÁT		
INVESTOR: VŠE V PRAZE - NÁM. W. CHURCHILA 4, 130 67 PRAHA 3				
AKCE: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY JAROV I. KONÉVOVA 93/196 - 93/204, 130 00 PRAHA 3			DATUM: ZÁŘÍ 2018	Č. KOPIJE:
			MĚŘITKO: 1:100	
OBSAH: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOVA A - KOTELNA KANALIZACE - PŮDORYS ROZVODU 1. PP			Č. ČÁSTI:	Č. PŘÍLOHY:
			D. 1. 4. A	K01