


PŮDORYS TYP C

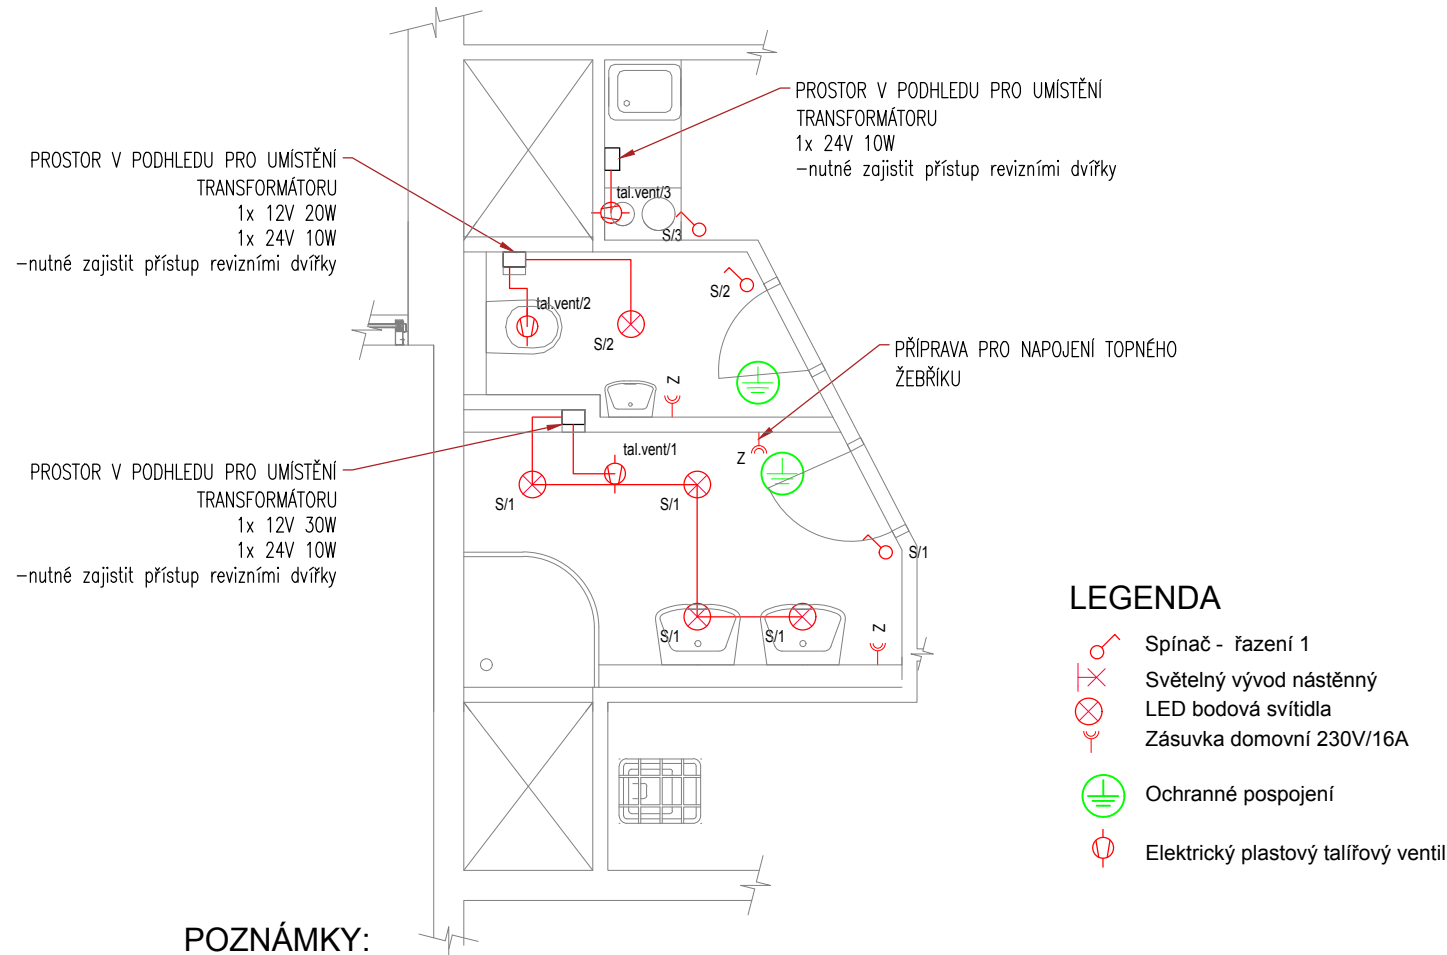

POZNÁMKY:

\*1 PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 332000-7-701  
SOUSTAVA: ~50Hz 230V/400V/TN-S ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČI,  
POSPOJOVÁNÍM CY 4 / 6 ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.  
PRO KOUPELNY ZEJMÉNA ČSN 33 200-7-701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA SKRYTĚ. MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE, PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLIÍ APOD. VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ ! V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELÁŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM, V MÍSTECH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY BUDOU KABELY UKLÁDÁNY DO CHRÁNIČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ!  
PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ !!!! VEŠKERÉ KABELOVÉ TRASY BUDOU UZPŮSOBENY, ABY SPLŇOVALI POŽADAVKY PBŘ.

PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST KONTROLU STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE A STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE JDOUCÍ Z ROZVADĚČE DO HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ. V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO STAVU STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE BUDE PROVEDENA JEJÍ VÝMĚNA. V PŘÍPADĚ, ŽE NA ROZVADĚČI NENÍ PROUDOVÁ OCHRANA, NUTNÁ JEJÍ INSTALACE - PŘEDŘÁZENÍM DO ROZVADĚČE.

PROJECTICA, s.r.o. Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2	Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko	
	Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů		
	Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3		
	Místo stavby	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov		
	Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha		
Název akce				
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE				
Dílčí část akce				
BLOK G				
Profese			Formát	
D.1.4.c ELEKTROINSTALACE			Stupeň	DPS
			Datum	09/2018
			Č. Zakázky	2018-001
Název výkresu		Č. Výkresu	Měřítko	Č. Paré
PŮDORYS TYP C		D.1.4.c-4	1:50	0123456789