


PŮDORYS TYP A5

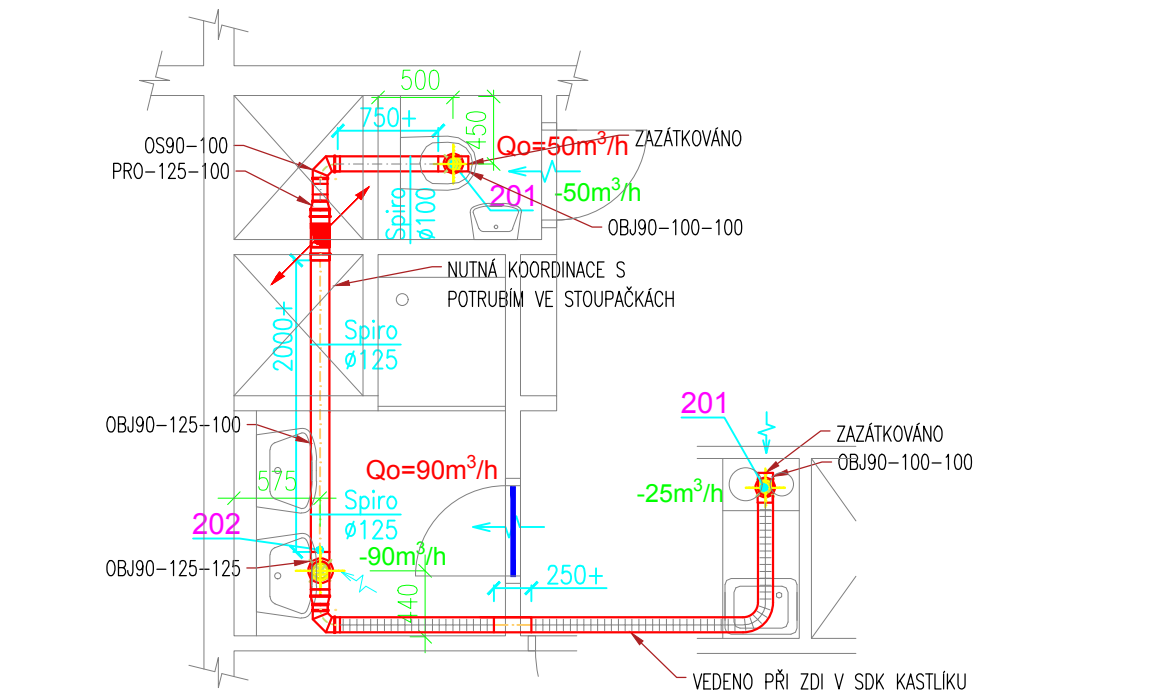

LEGENDA:

— ODVOD ZNEČIŠTĚNÉHO VZDUCHU Z OBJEKTU

PODŘÍZLÉ DVEŘE

DVEŘE S DVEŘNÍ MŘÍŽKOU

LEGENDA KÓTOVÁNÍ:

250+ POTRUBÍ

400 POZICOVÁNÍ VÝUSTEK

- POZNÁMKY:
- Všechny dveře odsávaných místností budou provedeny bez prahů s mezerou pod dveřmi min. 10 mm, nebo s mřížkami
 - Ventilátory v sociálních zařízeních bytů osadit podle ČSN 332000-7-701
 - Rozvody nuceného větrání jsou vedeny v podhledu
 - Maximální vzdálenost úchytů potrubí od sebe jsou 2 metry.
 - Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi nutno provést dle požadavků PBŘ!!
 - NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

LEGENDA ZKRATEK:

PRO – PŘECHOD OSOVÝ
OBJ – ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ
OS – OBLOUK SEGMENTOVÝ

PROJECTICA, s.r.o. Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2	Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko	
	Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů		
	Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3		
	Místo stavby	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov		
Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha			
Název akce				
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE				
Dílčí část akce BLOK G			Formát	A4
			Stupeň	DPS
Profese D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA			Datum	09/2018
			Č. Zakázky	2018-001
Název výkresu		Č. Výkresu	Měřítko	Č. Paré
PŮDORYS TYP A5		D.1.4.b-2	1:50	0123456789