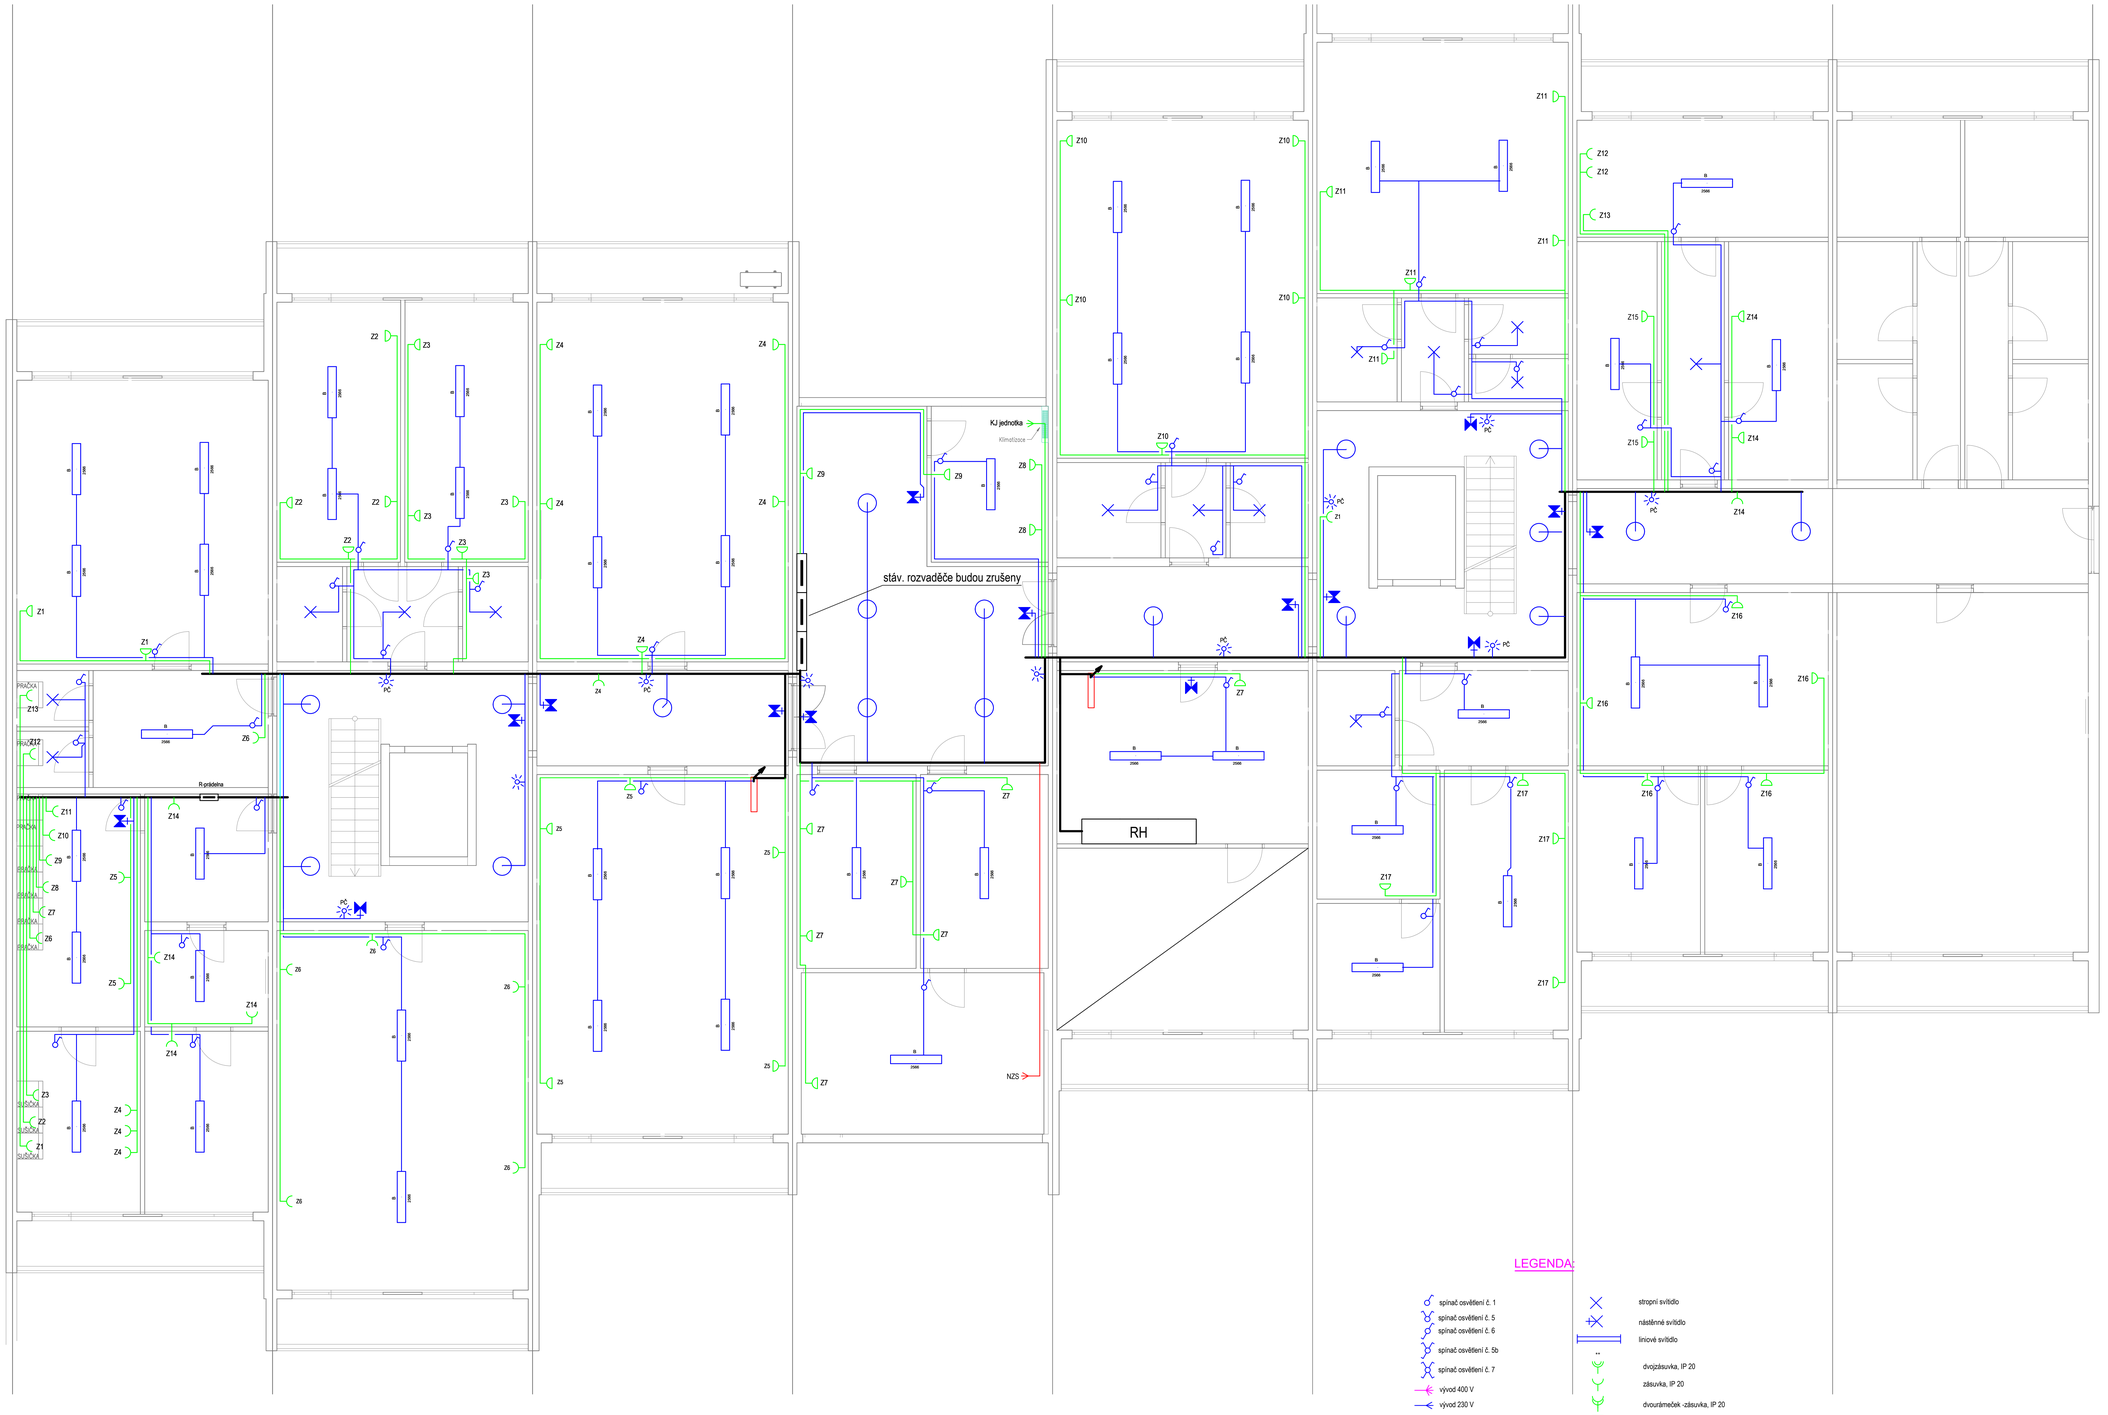


1.PP

LEGENDA:

- spínač osvětlení č. 1
- spínač osvětlení č. 5
- spínač osvětlení č. 6
- spínač osvětlení č. 5b
- spínač osvětlení č. 7
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- spínač do vlhka
- pohybové čidlo
- stropní svítidlo
- nástěnné svítidlo
- liniové svítidlo
- dvojzásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 20
- dvourámeček -zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 44
- doplň. pospojení koupelna
- tlačítko ovl. ventil VZT
- zásuvka, 400 V / 16 A
- zvonkové tlačítko
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x4
- vodič CYKY-J 4x10
- vodič CYKY-J 2-5x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x2.5
- vodič CYKY-J 3x35+25
- hlavní kabelová trasa

| | | | |
|---|---|---|---|
| akce: | REKONSTRUKCE BLOK G, Thalerova kolej | | č.zak.: |
| investor: | Vysoká škola ekonomická v Praze,<br>Nám. W. Churchilla 1938/4, 13067 Praha 3 | proj. část: | SZ Projekce elektro s.r.o.<br>IČ: 09691957<br>Jiteřnice 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
| | | hlavní projektant: | Pavel Dušek |
| | | vedoucí proj.: | Karel Bočánek |
| část PD: | D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | |
| výkres: | Půdorys 1.PP | měřítko: 1:50 | stupeň PD: DPS |
| | | datum: 12 - 2020 | číslo: D.1.4.02 |