


- Kruhové vedení (linky hlásičů EPS) - J-Y(st)Y 1x2x0,8mm (17 twist/m, kapacita 100nF/km), červený
- Napájecí silový kabel pro ústřednu EPS - Hnědý kabel 3x1,5mm PH120R
- Klíčový trezor požární ochrany KTPO – Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 PH120R
- OPPO – Hnědý stíněný kabel 20x2x0,8 PH120R
- NZS - 13x Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120R

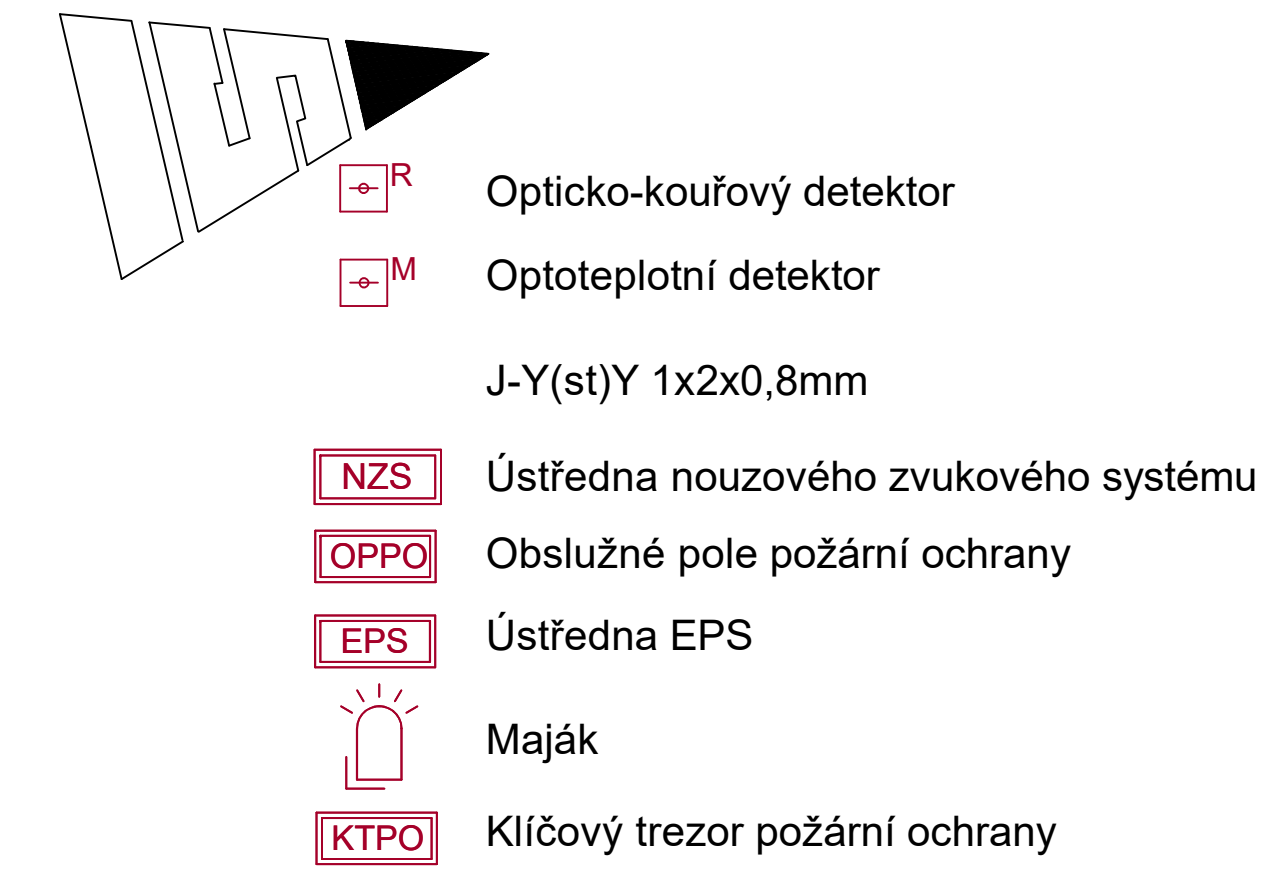

11.NP

<p>REKONSTRUKCE BLOK G, Thalerova kolej</p>		<p>Strana: 1</p>	
<p>Investor: Vysoká škola ekonomická v Praze Nám. V. Churchilla 1503/4, 15073 Praha 3</p>	<p>Proj. Sazb.: KS 0601/15 Jiřina 5/54, Město (Praha 4), 140 00 Praha 4 Karel Štemer</p>	<p>Objekt: D.1.4 ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE</p>	
<p>D.1.4 ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE</p>		<p>D.1.4.14</p>	
<p>Průběhy: Přůběhy 11.NP</p>	<p>Termín: 1:100</p>	<p>Číslo listu: DPS</p>	<p>Datum: 12 - 2020</p>