


SPECIFIKACE KABELŮ NAVRŽENÝCH PRO JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ

- Kruhové vedení (linky hlásičů EPS) - J-Y(st)Y 1x2x0,8mm
- Napájecí silový kabel pro ústřednu EPS - PraFlaDur 3x1,5mm
- Klíčový trezor požární ochrany KTPO – 2x PRAFLaGuard 4x2x0,8
- OPPO – 2x PRAFLaGuard 4x2x0,8
- ZDP - 2x PRAFLaGuard 4x2x0,8
- NZS - 12x PRAFLaGuard 1x2x0,8

5.NP

- Opticko-kouřový detektor
- Optoteplotní detektor
- J-Y(st)Y 1x2x0,8mm
- Ústředna nouzového zvukového systému
- Obslužné pole požární ochrany
- Ústředna EPS
- Maják
- Klíčový trezor požární ochrany

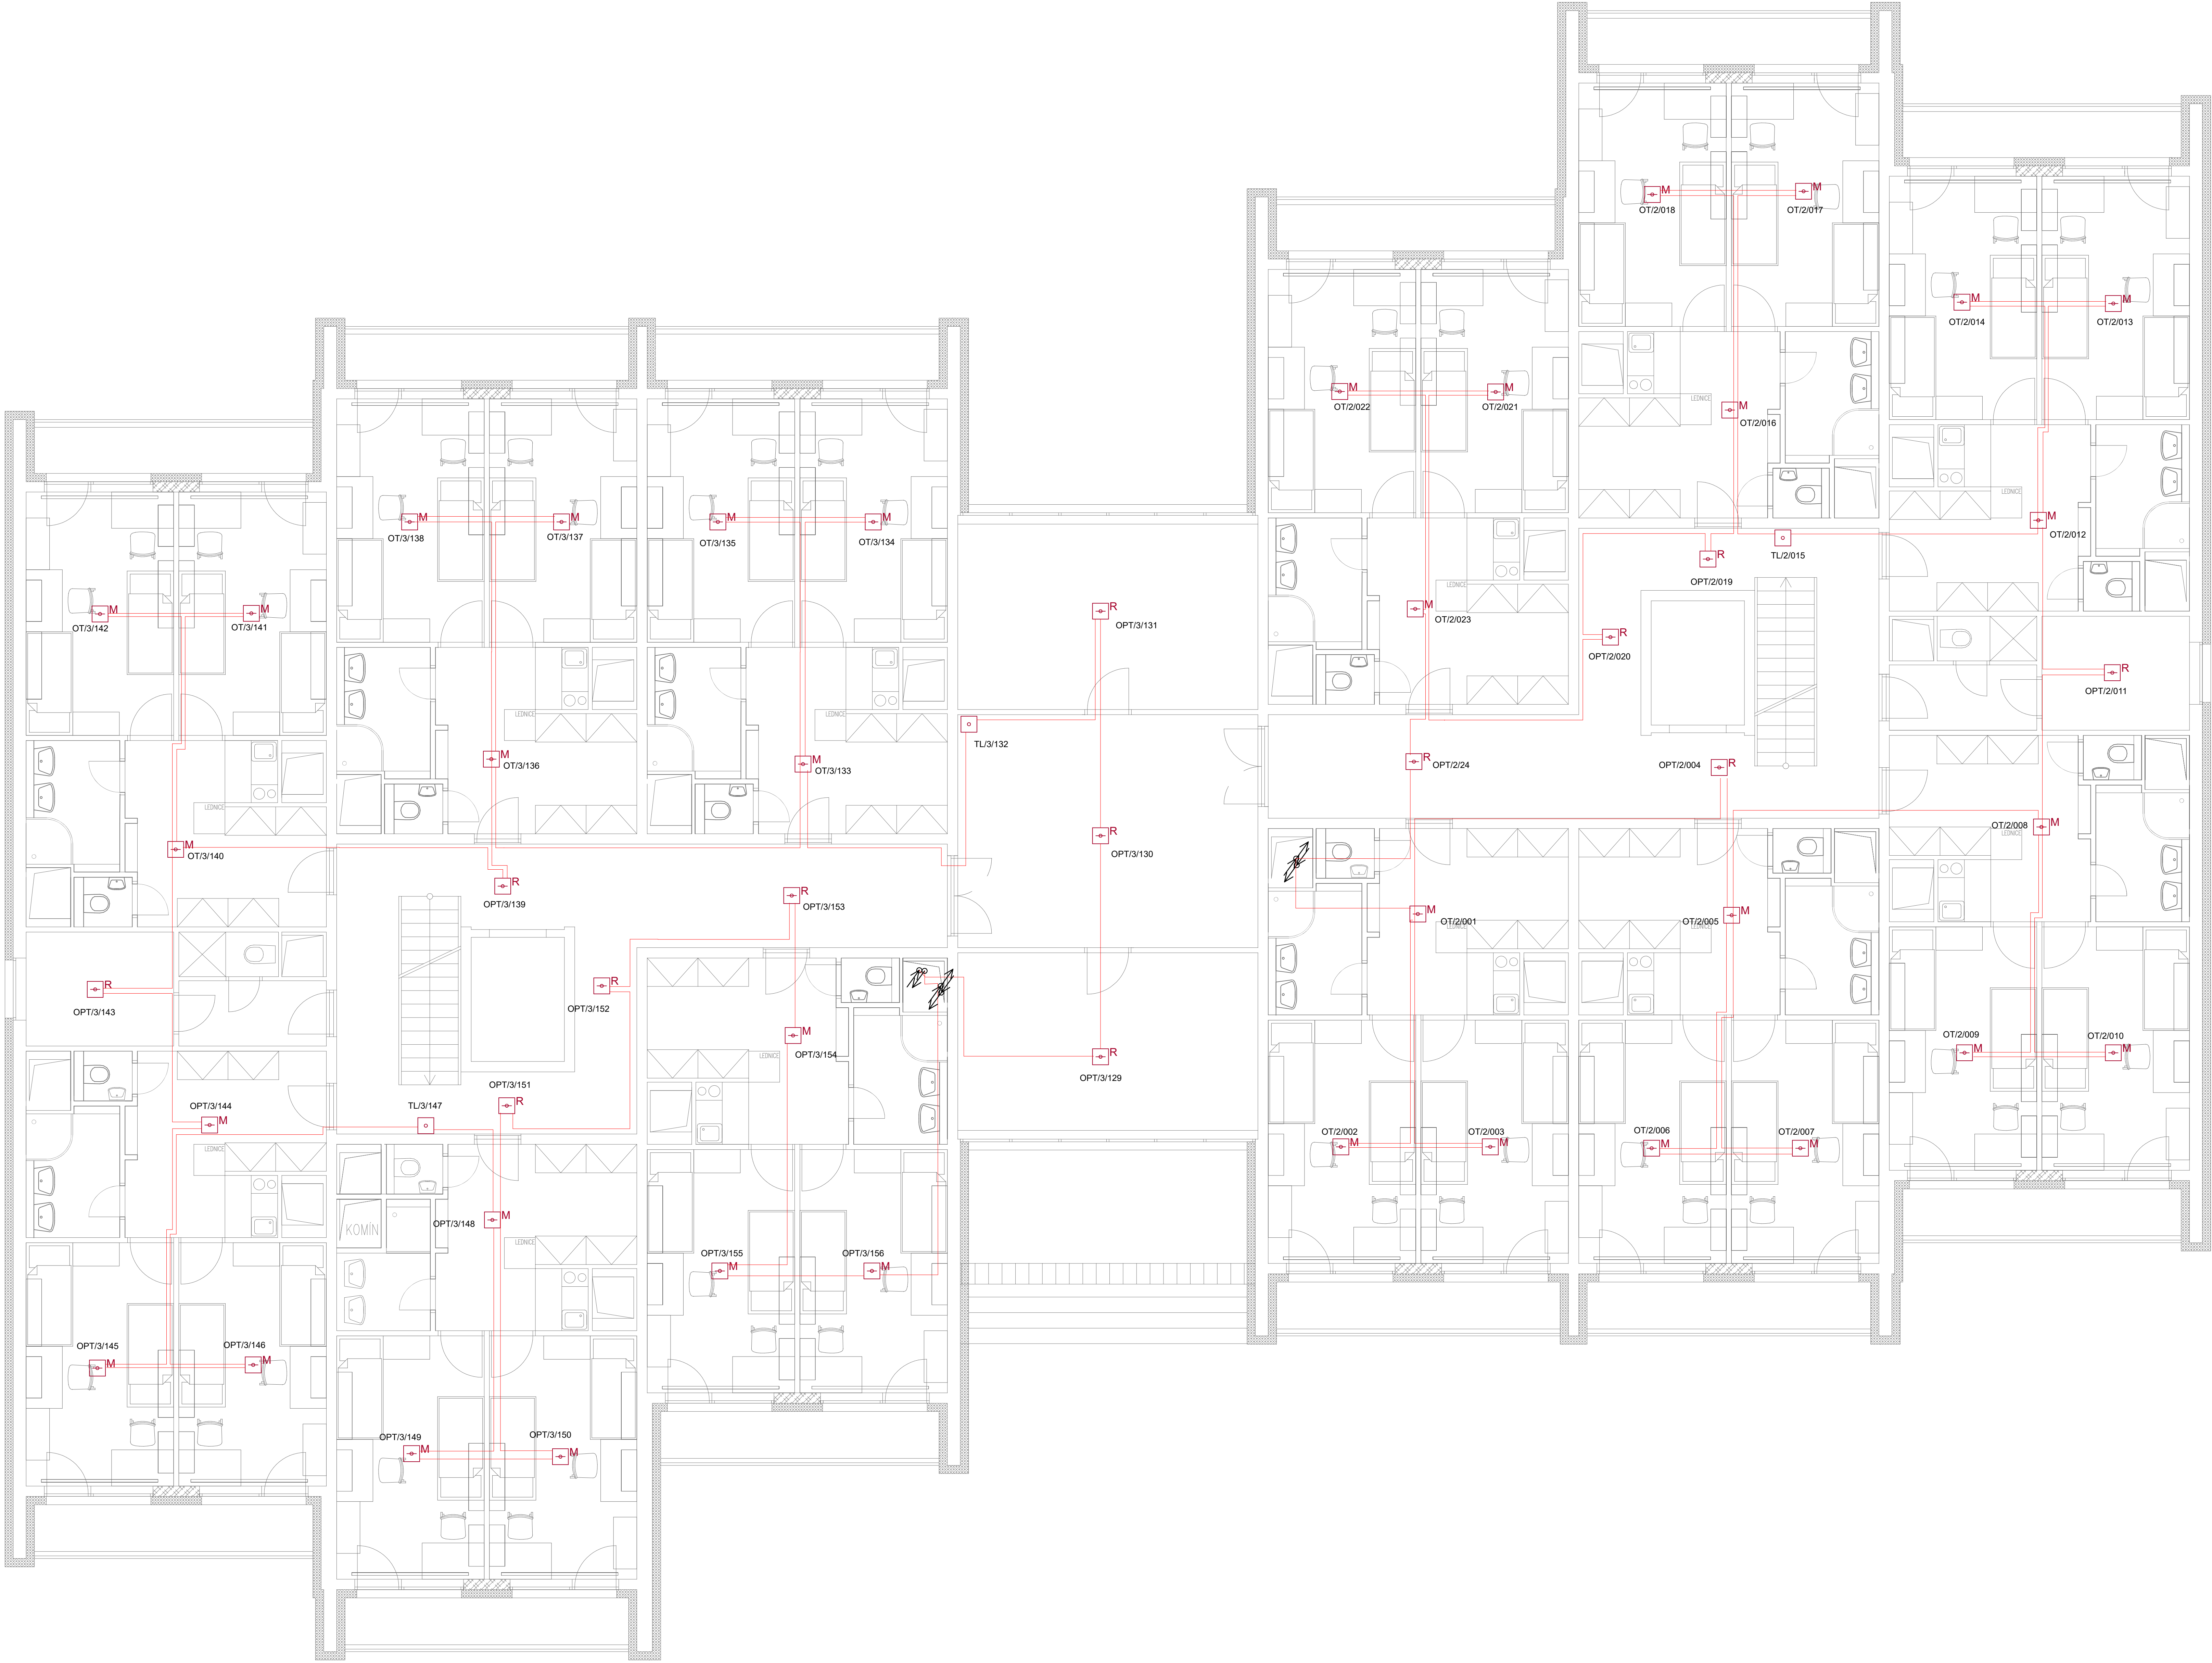

	Kreslil Josef Zůbek	Odpovědný projektant Karel Sommer	Autorizační razítko	
Investor	Výstavba školy ekonomická v Praze, Nám. W. Chavotského 108/1, 12 00 Praha 3			
Místo stavby	Areál kolejí VŠE Jarov, Jesenova 1954/210			
Obec	130 00 Praha 3 Žižkov, Hlavní město Praha			
Název akce BLOK F				
Dílčí část akce				
Profese D.1.4 Elektronická požární signalizace				
Název výkresu Půdorys 5.NP				
	Č. Výkresu 08	Měřítko 1:50	Č. Paré 0123456789	