

akce: REKONSTRUKCE BLOK F			č.zak.:
investor:	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208	proj. částí:	SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
		Vypracoval: zodp. proj.:	Josef Zuček Karel Sommer

ČÁST PD:	D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			označ.:
VÝKRES:	Schéma rozvaděče RP0.2	měřítko:	-	stupeň PD: DPS
				datum: 11 - 2022
				D.1.4.11

Rozvaděč – RP0.2

OCELOPLECHOVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ

TYP: 144M

PŘÍVOD: ZDOLA


VÝVODY: NAHORU

KRYTÍ: IP40/IP20

PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3+PE+N AC 400V 50Hz/TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 3

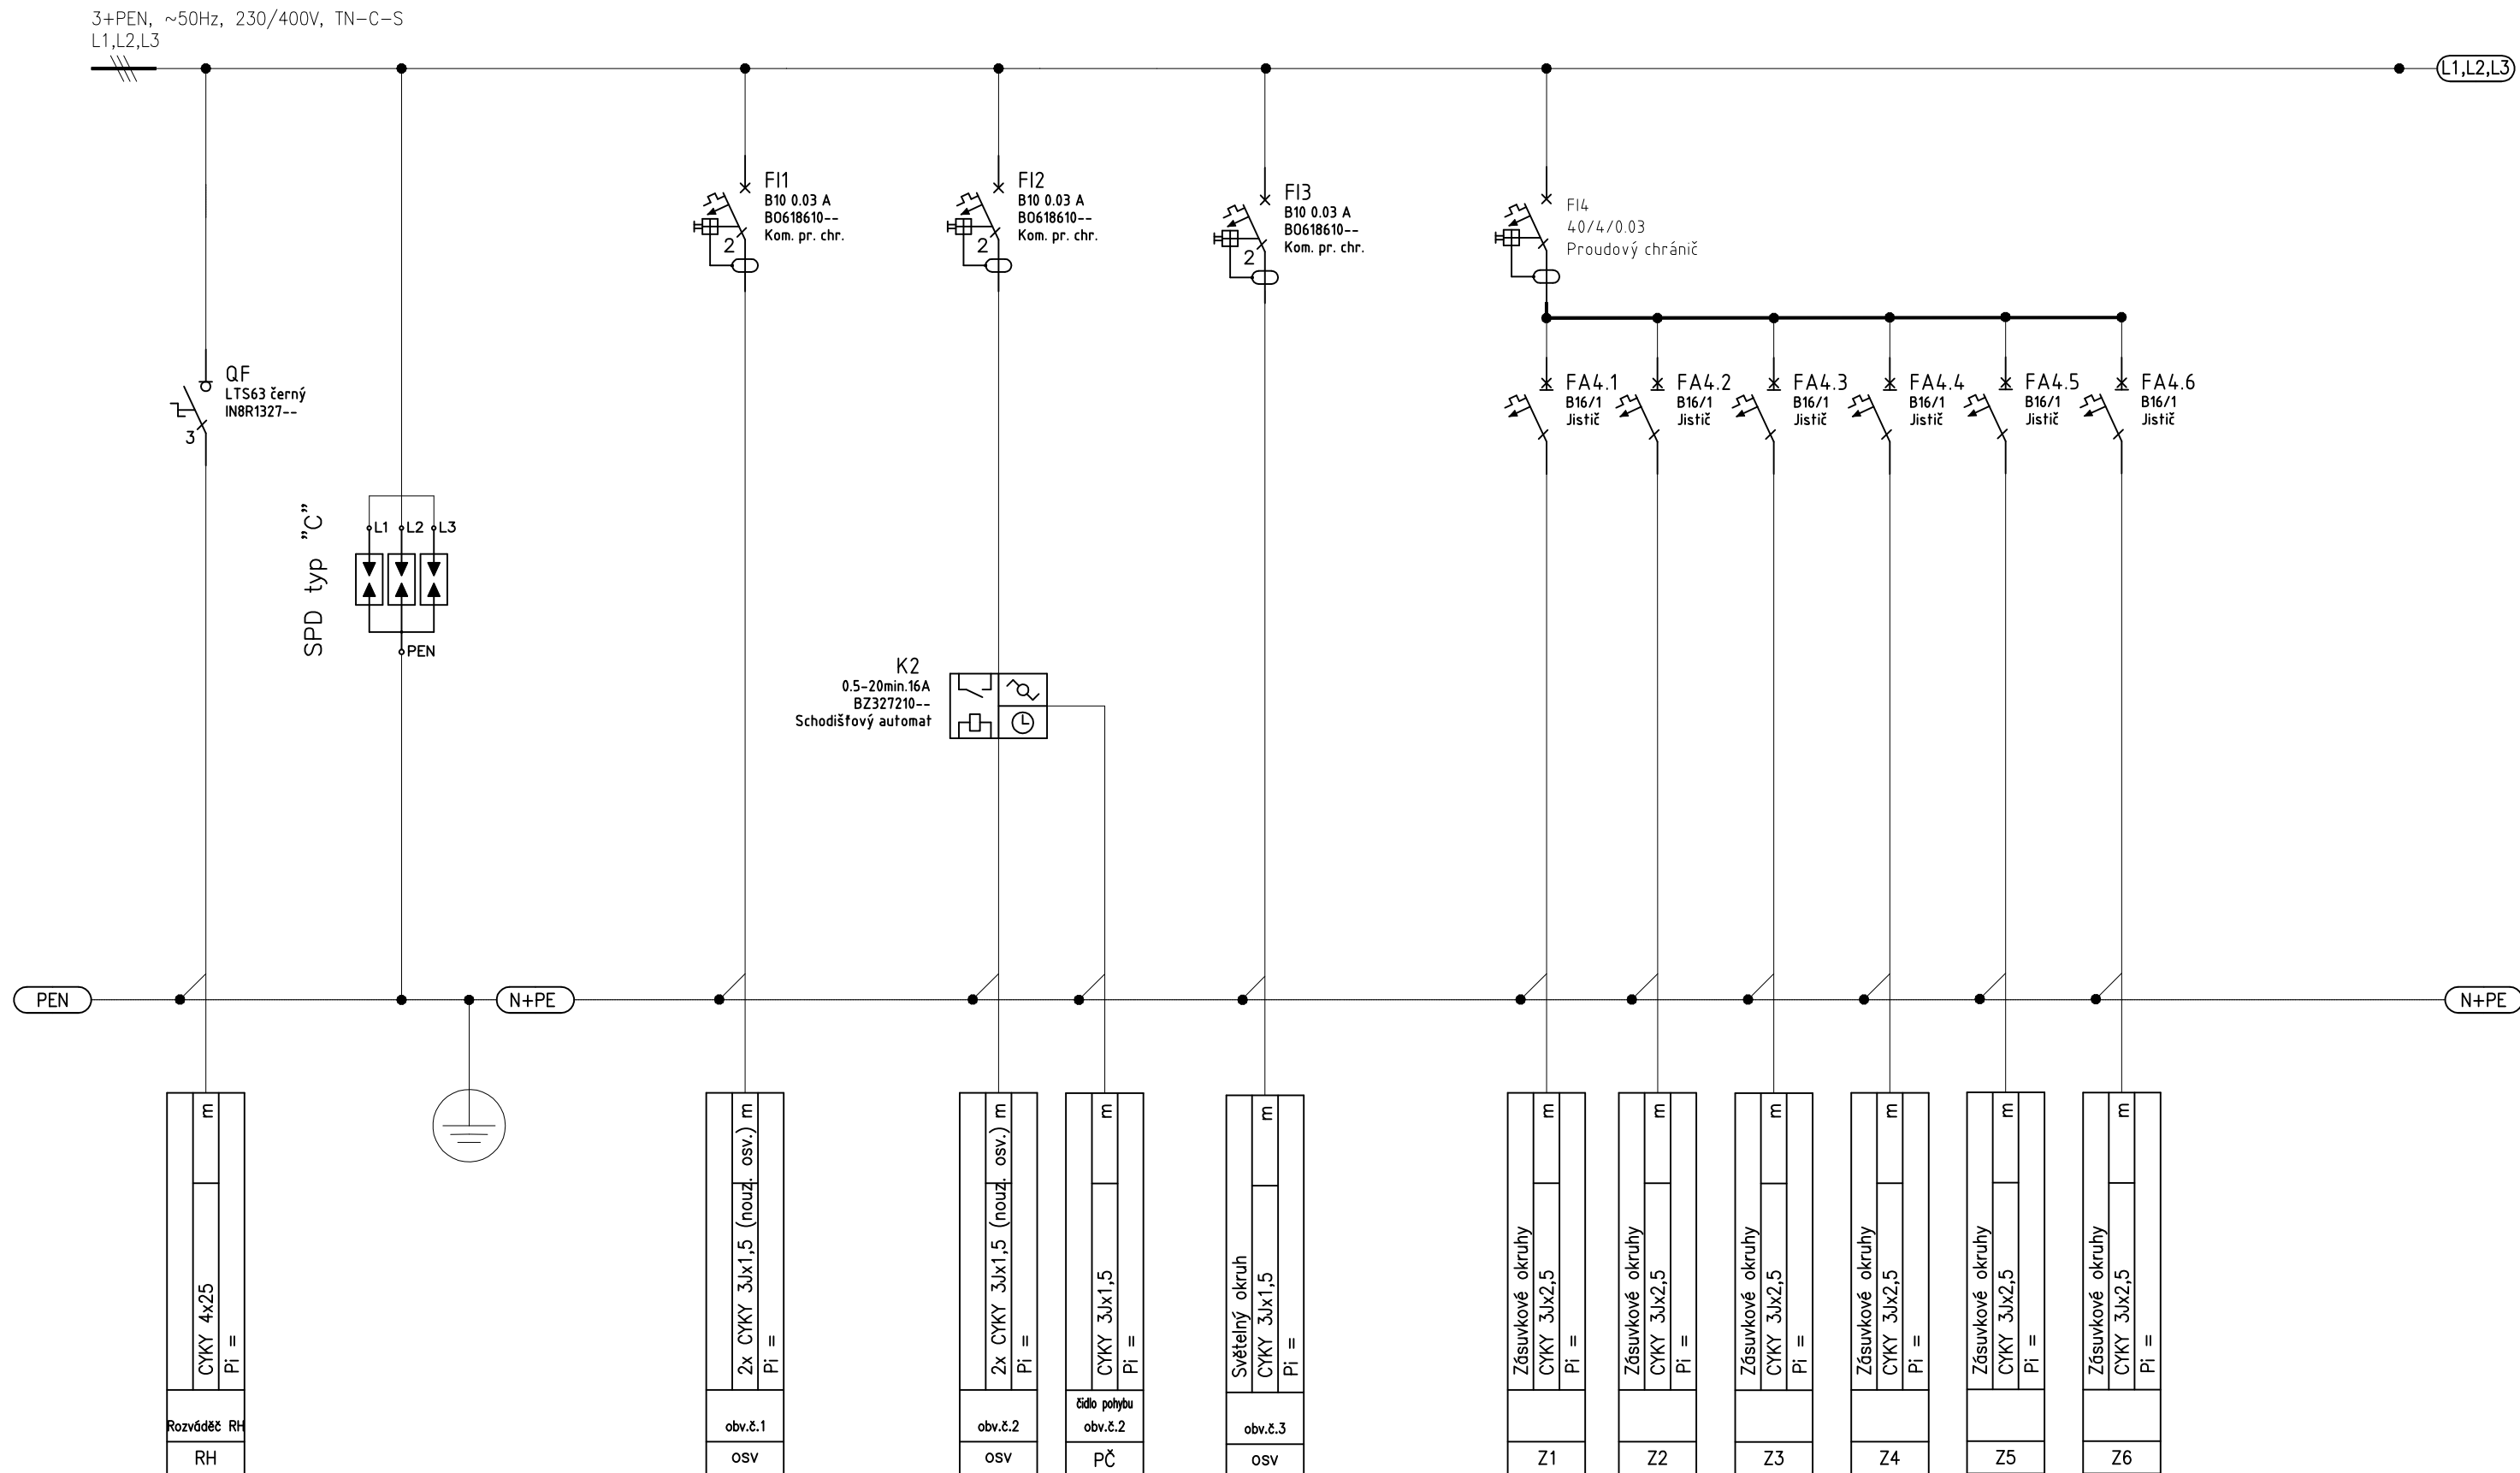

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3

