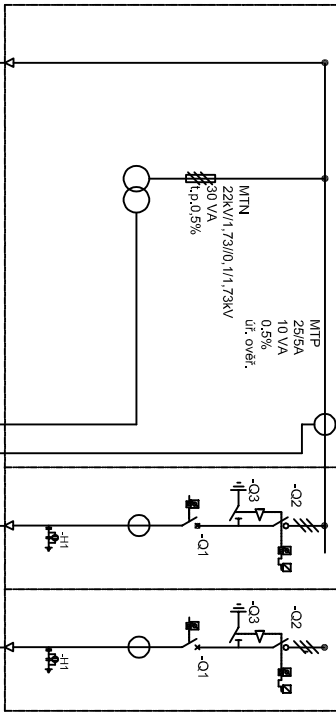


CAST VSE
3~50Hz,22kV/1T


3~50Hz, 22kV/1T

	4	
MERENI	3	
GAE TMS 24		
VYMOD NA TRAFIO	6	

**HRANICE VLASTNICTVÍ ODBĚRATEL**

MI ODBĚRATELI


3x 22-AXEKCEY 1x70mm2

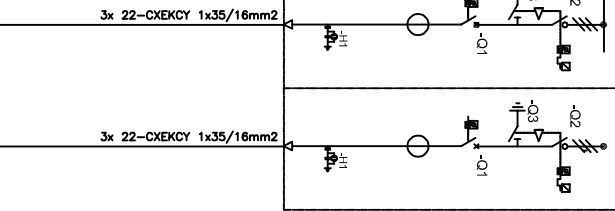

USM



USM

USM



22/0,4kV
630kVA

22/0,4kV
630kVA

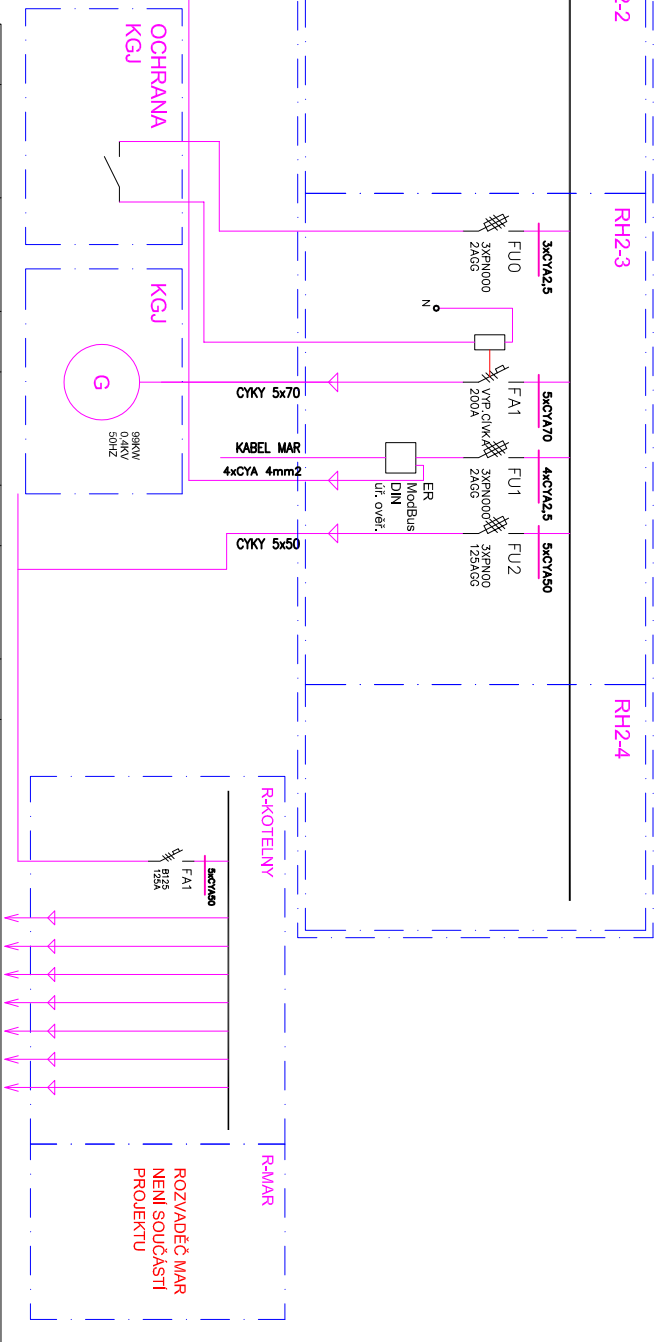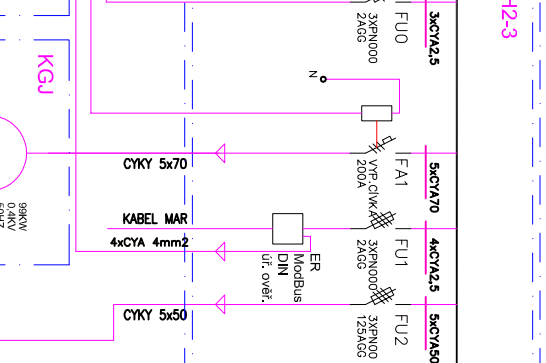

O	11/2024	M.PAŘÍZEK		ING.I.RUPERT		ING.B.HROTEK		PD_PRO_PROVADĚNÍ STAVBY	
REV.	DATUM	ZPRACOVAN	PODPIS KONTROLNÍ	PODPIS	SCHMALL	PODPIS	POPIS		

NÁM.W.CHURCHILLA1938/4,PRAHA PLYNOVÉ_KOGENERAČNÍ_JEDNOTKY_VČETNĚ_TEPELNÝCH_ČERPADEL

VÝKRES D.1.4.4-ZAŘÍZENÍ_SILNOPROUDÉ_A_SLABOPROUDÉ_ELEKTROTECHNIKY

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA_NAPÁJENÍ

SO_01_PLYNOVÁ_KOTELNA

STUPEŇ DPFS	ČÍSLO PROJEKTU 99299_300	FORA4 2X
MĚŘ. 1:100	ORIENTAČNÍ Č. DOK.	LST/Ú 1/4
ČÍSLO VÝKRESU		REVIZE KÓPIE



Projekce a inženýring

Stará 2569/96
Tel.: +420 475 315 980
Fax: +420 475 315 000

IN-3-2490

