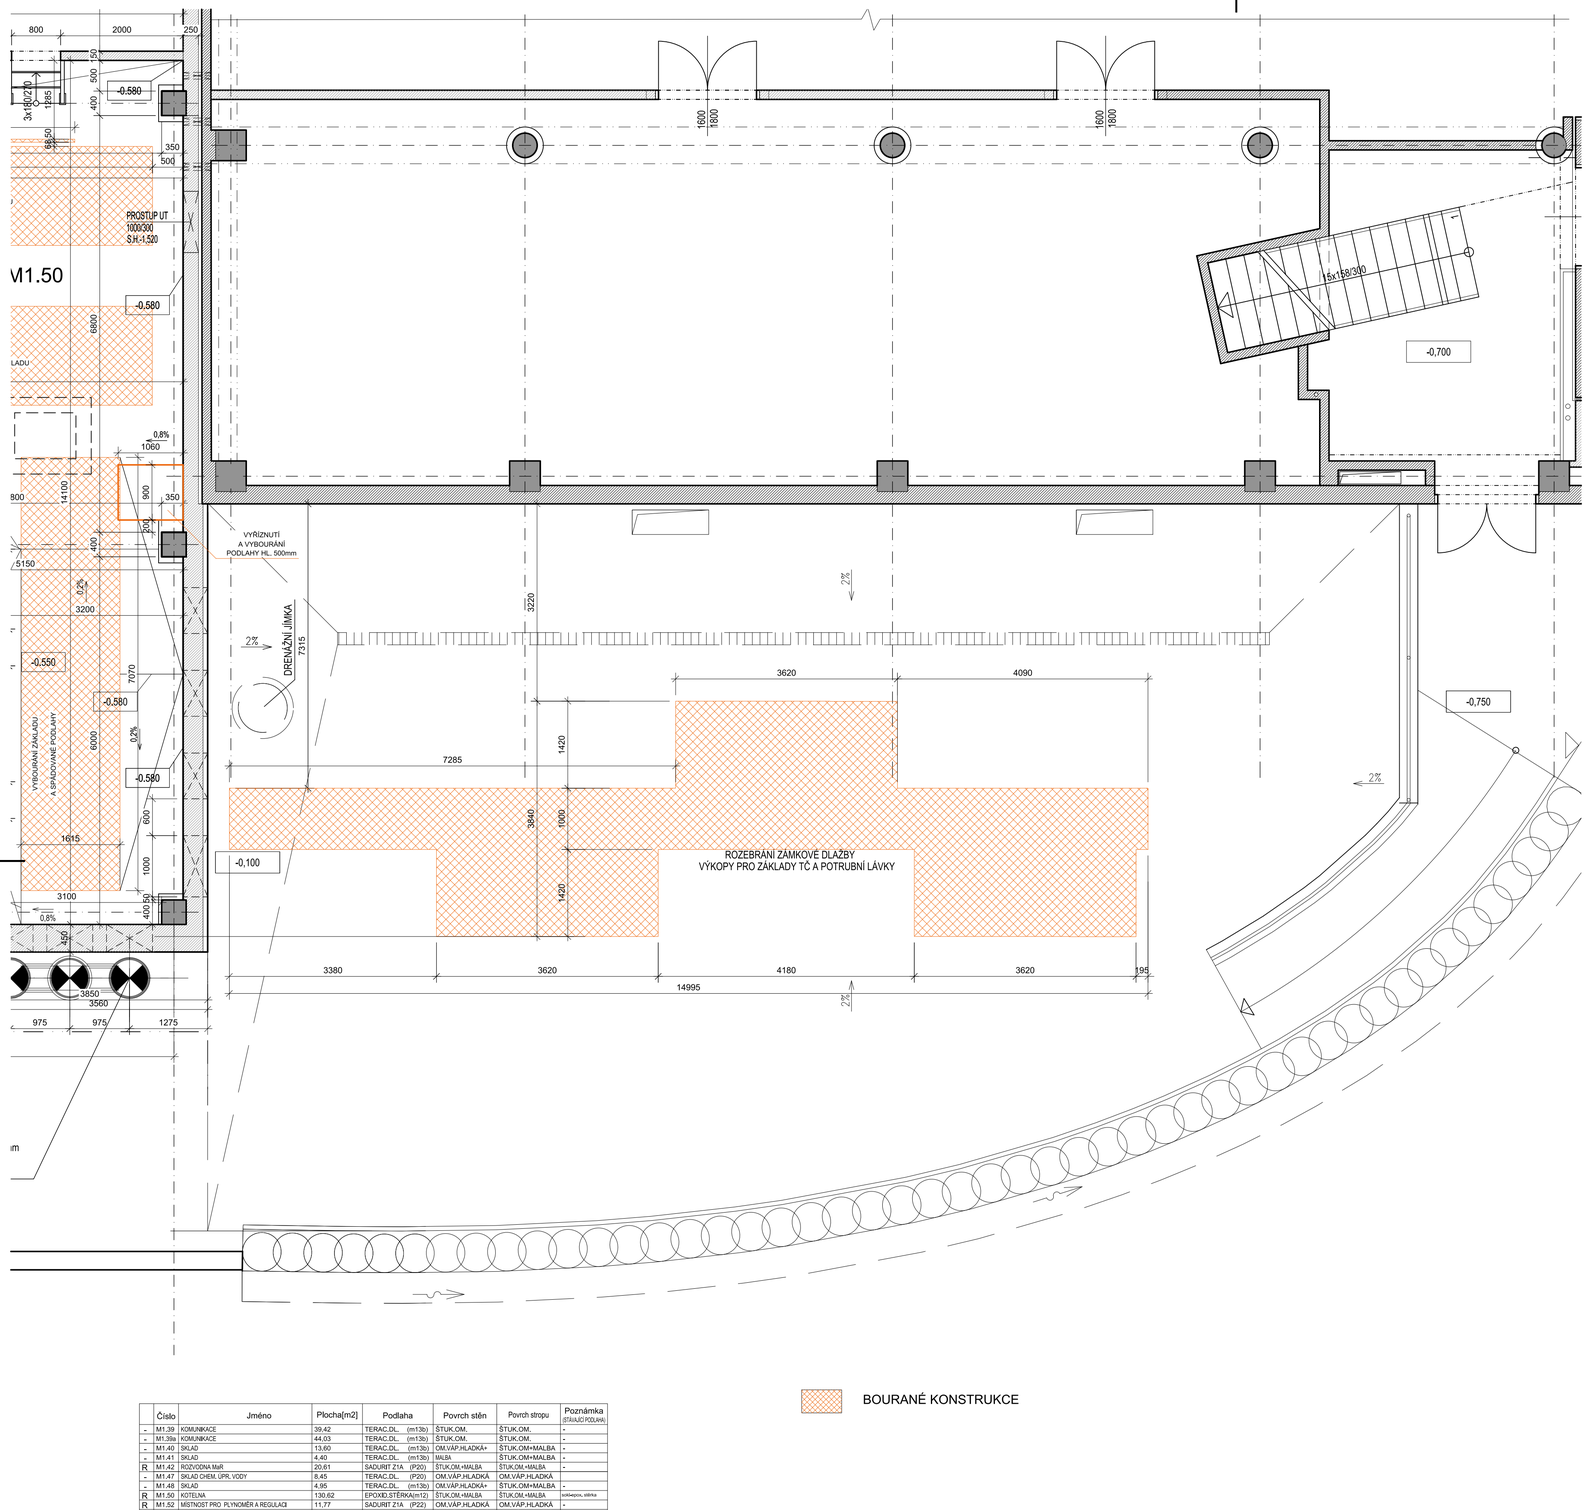

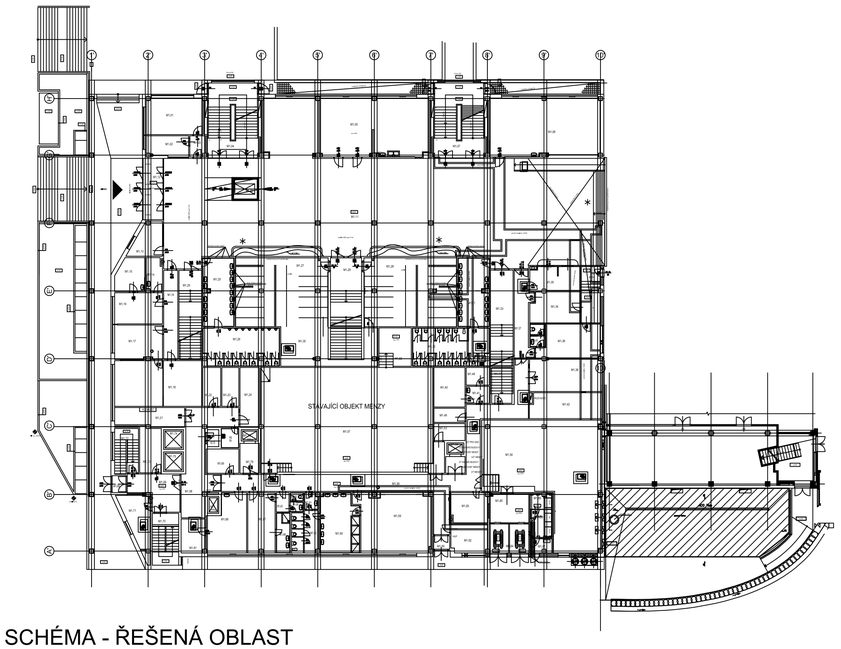

SCHÉMA - ŘEŠENÁ OBLAST

ORIENTAČNÍ SITUACE

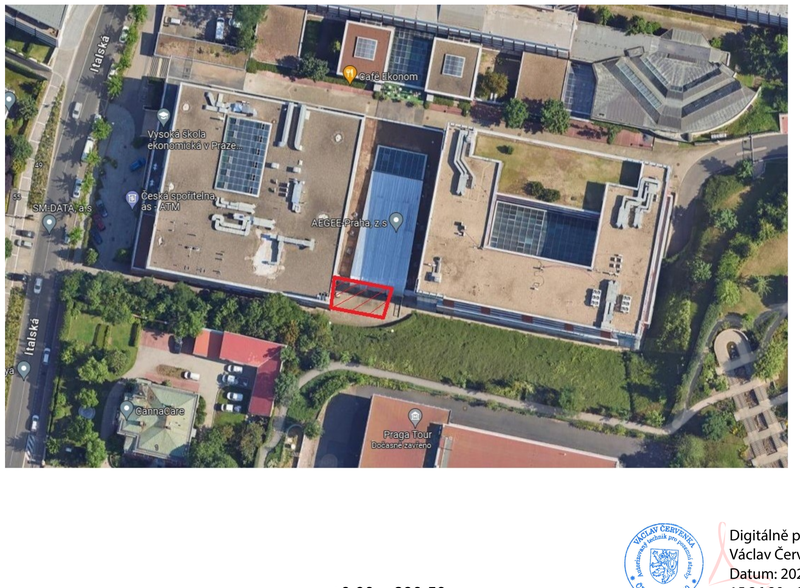

BOURANÉ KONSTRUKCE

	Číslo	Jméno	Plocha[m2]	Podlaha	Povrch stěn	Povrch stropu	Poznámka (STÁVAJÍCÍ PODLAHY)
-	M1.39	KOMUNIKACE	39.42	TERAC.DL, (m13b)	ŠTUK.OM,	ŠTUK.OM,	-
-	M1.39a	KOMUNIKACE	44.03	TERAC.DL, (m13b)	ŠTUK.OM,	ŠTUK.OM,	-
-	M1.40	SKLAD	13.60	TERAC.DL, (m13b)	OM.VÁP.HLADKÁ+	ŠTUK.OM+MALBA	-
-	M1.41	SKLAD	4.40	TERAC.DL, (m13b)	MALBA	ŠTUK.OM+MALBA	-
R	M1.42	ROZVODNA MaR	20.61	SADURIT Z1A (P20)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠTUK.OM.+MALBA	-
-	M1.47	SKLAD CHEM, ÚPR, VODY	8.45	TERAC.DL, (P20)	OM.VÁP.HLADKÁ	OM.VÁP.HLADKÁ	-
-	M1.48	SKLAD	4.95	TERAC.DL, (m13b)	OM.VÁP.HLADKÁ+	ŠTUK.OM+MALBA	-
R	M1.50	KOTELNA	130.62	EPOXID.STĚRKA(m12)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠTUK.OM.+MALBA	vzduchotech. stěrka
R	M1.52	MISTNOST PRO PLYNOMĚR A REGULACI	11.77	SADURIT Z1A (P22)	OM.VÁP.HLADKÁ	OM.VÁP.HLADKÁ	-
-	M1.53	STROJOVNA VÝTAHU	5.95	SADURIT Z1A (P22)	OM.VÁP.HLADKÁ	OM.VÁP.HLADKÁ	-
-	M1.54	NÁKLADNÍ VÝTAH	2.15	-	-	-	-
-	M1.55	SKLAD ODPADKU	3.50	TERAC.DL, (P20)	ŠTUK.OM,	ŠTUK.OM,	-
-	M1.56	ZÁDVEŘÍ	2.80	TERAC.DL, (P20)	ŠTUK.OM,	ŠTUK.OM,	-
-	M1.57	STROJOVNA VZT	207.29	SADURIT Z1A (P22)	OM.VÁP.HLADKÁ	OM.VÁP.HLADKÁ	-
-	M1.59	ŠATNA ŽENY	47.65	PVC (P15)	ŠTUK.OM,	ŠTUK.OM,	-
R	M1.83	HUP KOTELNY	12.25	EPOXID. STĚRKA(m13c)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠTUK.OM.+MALBA	-
-	M1.84	TRAFO	12.92	EPOXID.STĚRKA(m12,13)	ŠTUK.OM.+MALBA	pod. nátěrový OKRUHOVÝ, 200mm, vč. odběru	vzduchotech. stěrka (c=1300mm)
R	M1.85	ROZVODNA NN	12.81	EPOXID.STĚRKA(m12a,13)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠTUK.OM.+MALBA	vzduchotech. stěrka
-	M1.86	ROZVODNA VN	10.53	EPOXID.STĚRKA(m12a,13)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠTUK.OM.+MALBA	vzduchotech. stěrka
-	M1.87	MĚŘENÍ	3.51	EPOXID.STĚRKA(m12c)	ŠTUK.OM.+MALBA	PODHLED SDK	vzduchotech. stěrka (c=1300mm)

R MÍSTNOSTI ŘEŠENÉ
- MÍSTNOSTI NEŘEŠENÉ V TOMTO PROJEKTU

±0,00 = 230,50 m n.m.

Digitálně podepsal Václav Červenka
Datum: 2024.12.04 15:36:29 +01'00'

0	12/2024	T.GABRIEL		V. ČERVENKA		ING.B.HROTEK		PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS	

ZÁKAZNÍK VŠE V PRAZE
NÁM. W. CHURCHILLA 1938/4, PRAHA

PROJEKT REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V IB, INSTALACE PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY VČETNĚ TEPELNÝCH ČERPADEL

VÝKRES D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

PROF.Č.DOK. D.1.1. 01

PŮDORYS 1.NP - TEPELNÁ ČERPADLA - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ

SO 03 TEPELNÁ ČERPADLA

intecon® Projekce a inženýring
Stará 2569/96
400 11 Ústí nad Labem, CZ
Tel.:+420 475 315 980
gsm:+420 603 156 484

STUPEŇ DPPS | ČÍSLO PROJEKTU 99 299 300 | FOR.A4 8
MĚŘ. 1:50 | ORIENTAČNÍ Č. DOK. D.1.1-01 | LISTŮ 1

ČÍSLO VÝKRESU IN-1-3945 | REVIZE 0 | KOPIE

Tento výkres je duševním majetkem firmy INTECON spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. INTECON spol. s r.o.

ČSN EN ISO 5457 - A1

Uložení výkresu: U:\99299\300\Výkresy\Stavební\D. Dokumentace\SO 03 Tepelná čerpadla\D.1.1 Achitektonicko-stavební řešení\D.1.1.1_SO03_TEP