PŮDORYS 1.NP

M 1:50

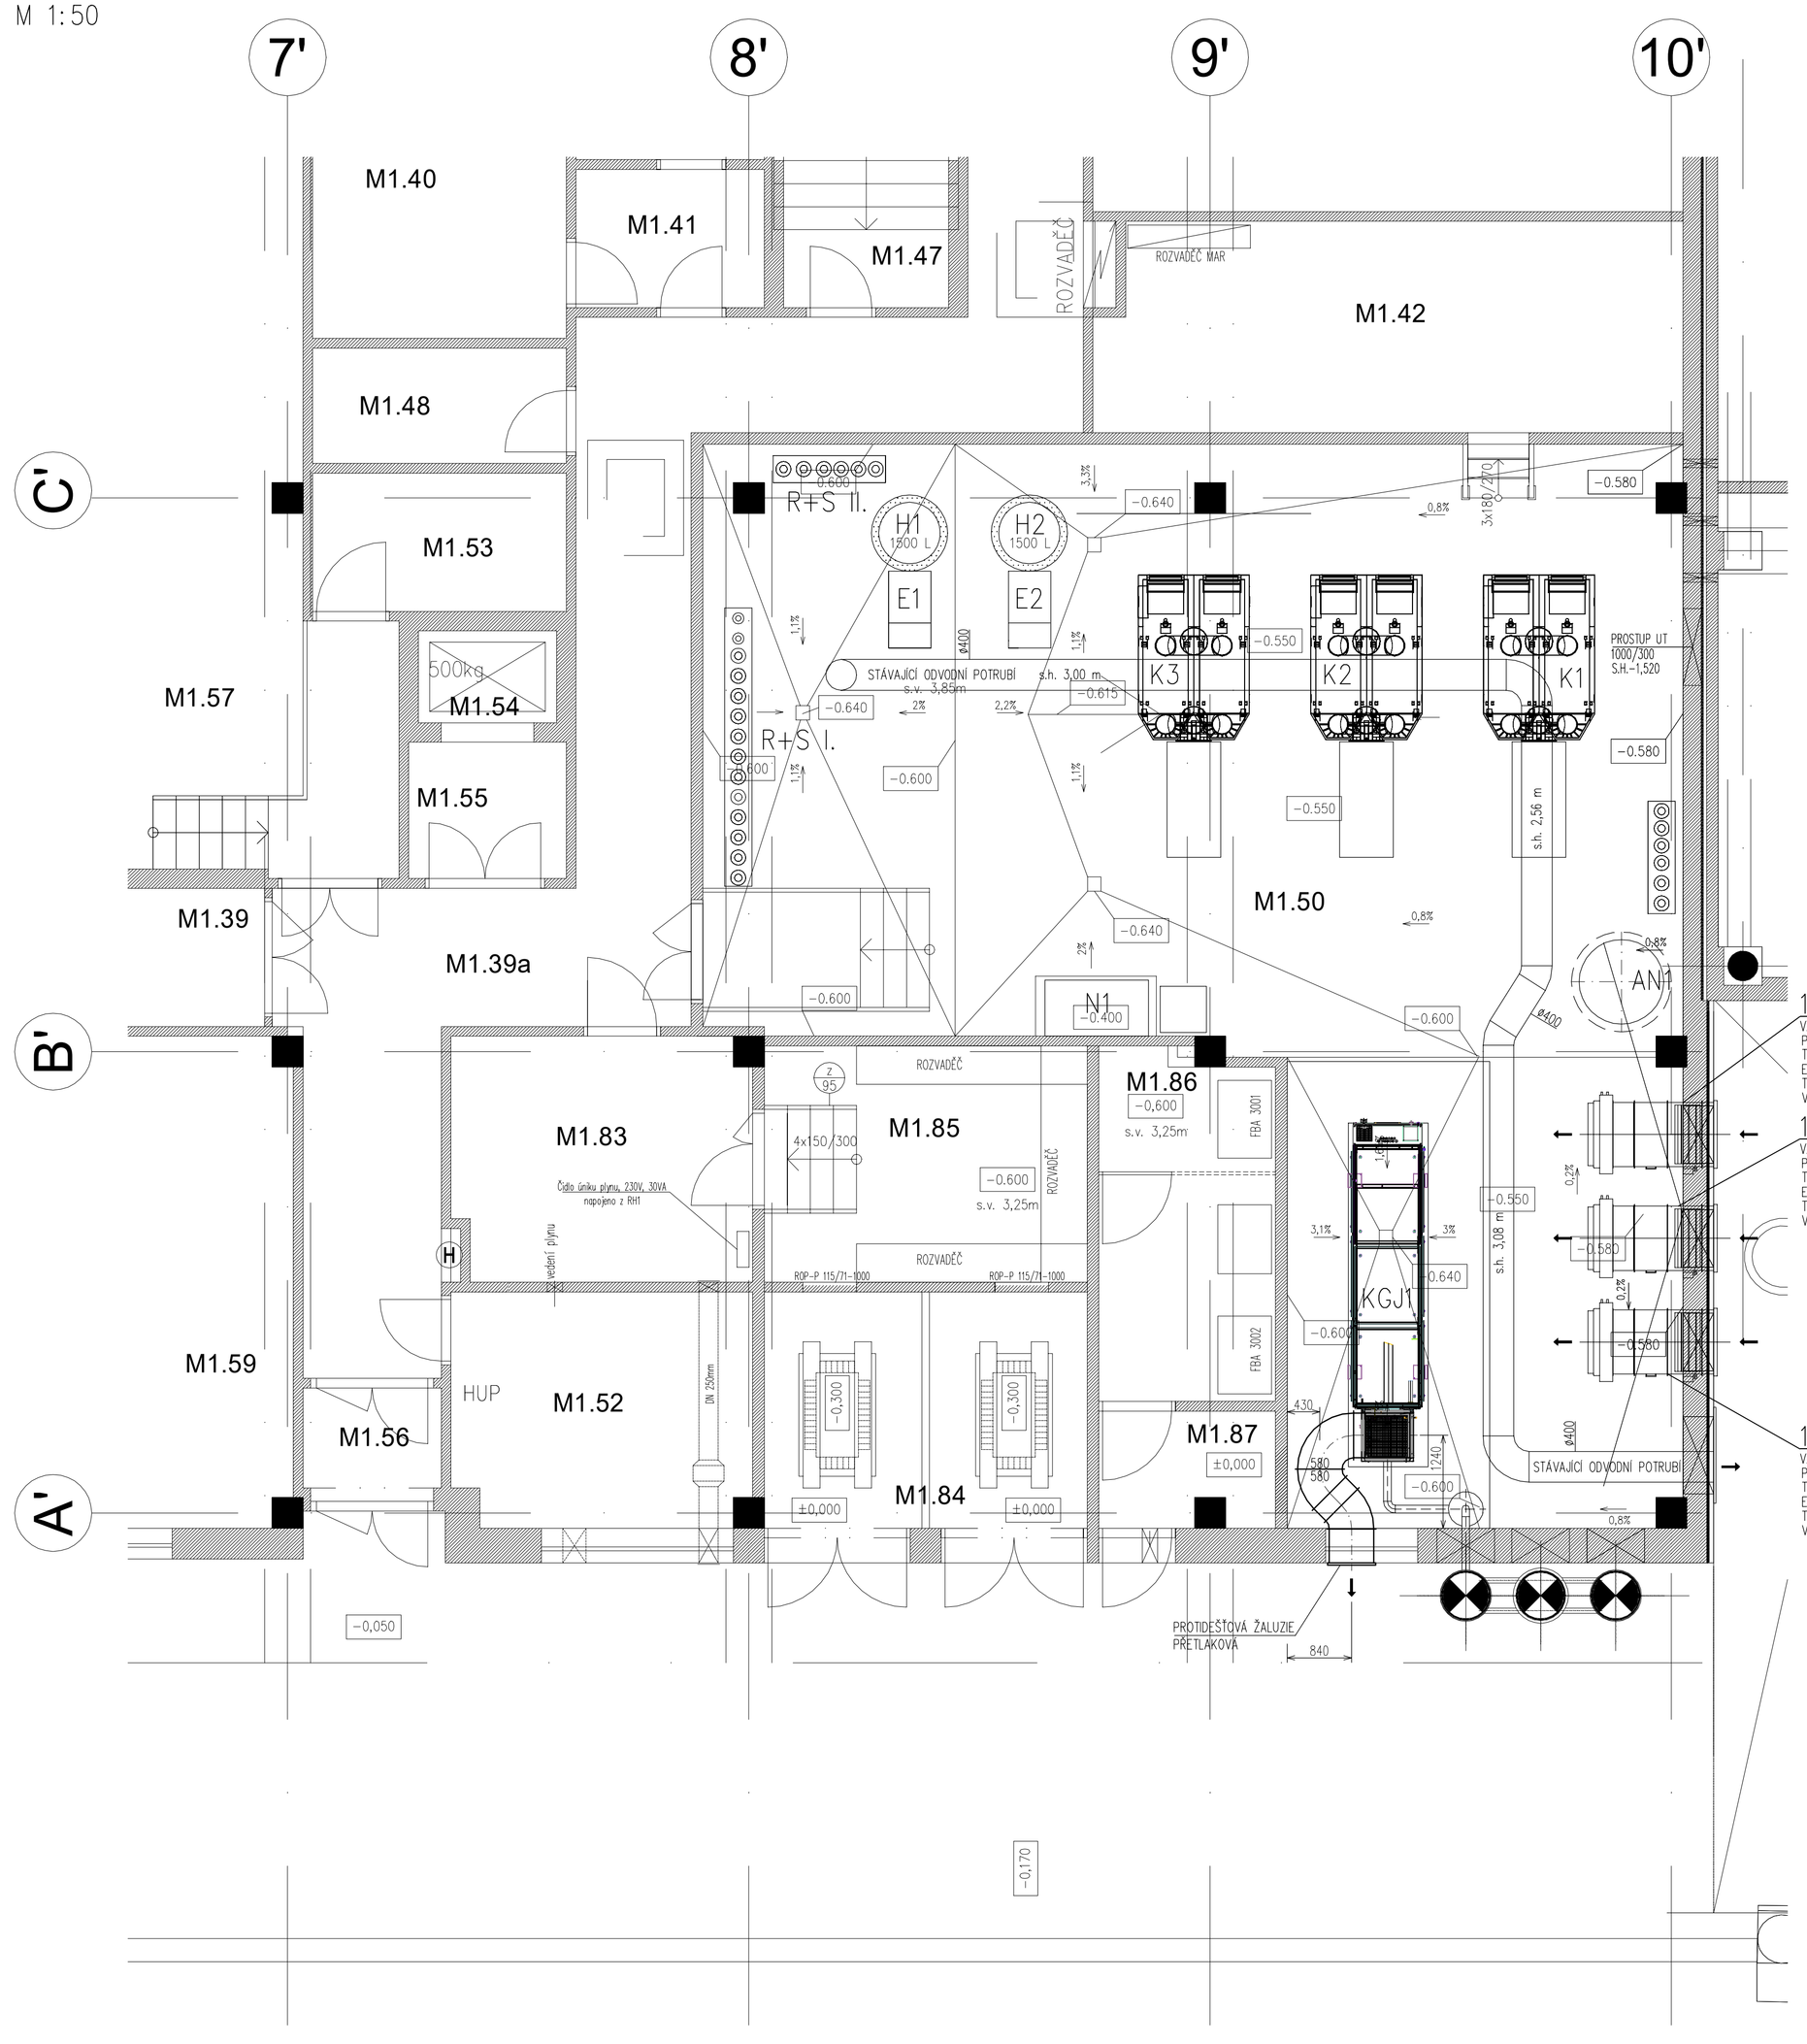

KOMUNIKAČNÍ TRASA

M 1:250

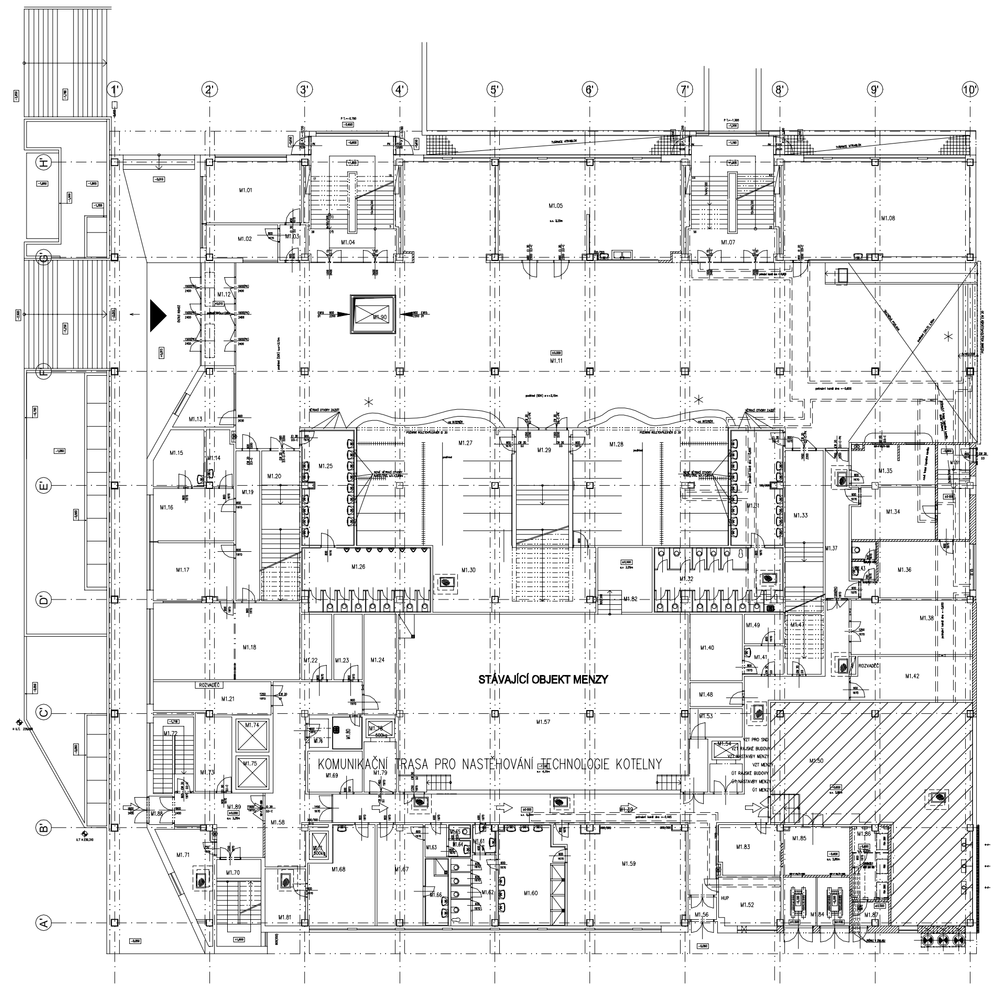

ORIENTAČNÍ SITUACE

Tabulka místností

	Číslo	Jméno	Plocha[m2]	Podlaha	Povrch stěn	Povrch stropu	Poznámka (ODKAZY POKLAD)
-	M1.39	KOMUNIKACE	39,42	TERAC.DL. (m1.5b)	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	--
-	M1.39a	KOMUNIKACE	44,03	TERAC.DL. (m1.5b)	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	--
-	M1.40	SKLAD	13,60	TERAC.DL. (m1.3b)	OM.VÁP.HLADKÁ+	ŠTUK.OM+MALBA	--
-	M1.41	SKLAD	4,40	TERAC.DL. (m1.3b)	MALBA	ŠTUK.OM+MALBA	--
R	M1.42	ROZVODNA MaR	20,61	SADURIT 21A (P20)	ŠTUK.OM+MALBA	ŠTUK.OM+MALBA	--
-	M1.47	SKLAD CHEM. OPR. VODY	8,45	TERAC.DL. (P20)	OM.VÁP.HL.ADKA	OM.VÁP.HL.ADKA	--
-	M1.48	SKLAD	4,95	TERAC.DL. (m1.3b)	OM.VÁP.HLADKÁ	ŠTUK.OM+MALBA	--
R	M1.50	KOTELNA	130,62	EPOXID.STĚRKA(m12)	ŠTUK.OM+MALBA	ŠTUK.OM+MALBA	bokl+apox. stěrka
R	M1.52	MÍSTNOST PRO PLYNOMĚR A REGULACI	11,77	SADURIT 21A (P22)	OM.VÁP.HL.ADKA	OM.VÁP.HL.ADKA	--
-	M1.53	STROJOVNA VÝTAHU	5,95	SADURIT 21A (P22)	OM.VÁP.HL.ADKA	OM.VÁP.HL.ADKA	--
-	M1.54	NÁKLADNÍ VÝTAH	2,15	--	--	--	--
-	M1.55	SKLAD ODPADKŮ	3,50	TERAC.DL. (P20)	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	--
-	M1.56	ZÁDVEŘÍ	2,80	TERAC.DL. (P20)	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	--
-	M1.57	STROJOVNA VZT	207,29	SADURIT 21A (P22)	OM.VÁP.HLADKÁ	OM.VÁP.HLADKÁ	--
-	M1.59	ŠATNA ŽENY	47,65	PVC (P15)	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	--
R	M1.83	HUP KOTELNY	12,25	EPOXID. STĚRKA(m13c)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠTUK.OM.+MALBA	--
-	M1.84	TRAFO	12,92	EPOXID.STĚRKA(m12,13)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠTUK.OM.+MALBA	bokl+apox. stěrka s+1,000mm
R	M1.85	ROZVODNA NN	12,81	EPOXID.STĚRKA(m12a,13)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠTUK.OM.+MALBA	bokl+apox. stěrka s+1,000mm
-	M1.86	ROZVODNA VN	10,53	EPOXIDOVÁ STĚRKA (m13)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠTUK.OM.+MALBA	bokl+apox. stěrka s+1,000mm
-	M1.87	MĚŘENÍ	3,51	EPOXID.STĚRKA(m12c)	ŠTUK.OM.+MALBA	PODHLED SDK	bokl+apox. stěrka s+1,000mm

R MÍSTNOSTI ŘEŠENÉ
- MÍSTNOSTI NEŘEŠENÉ V TOMTO PROJEKTU

ŘEZ A–A

M 1:50

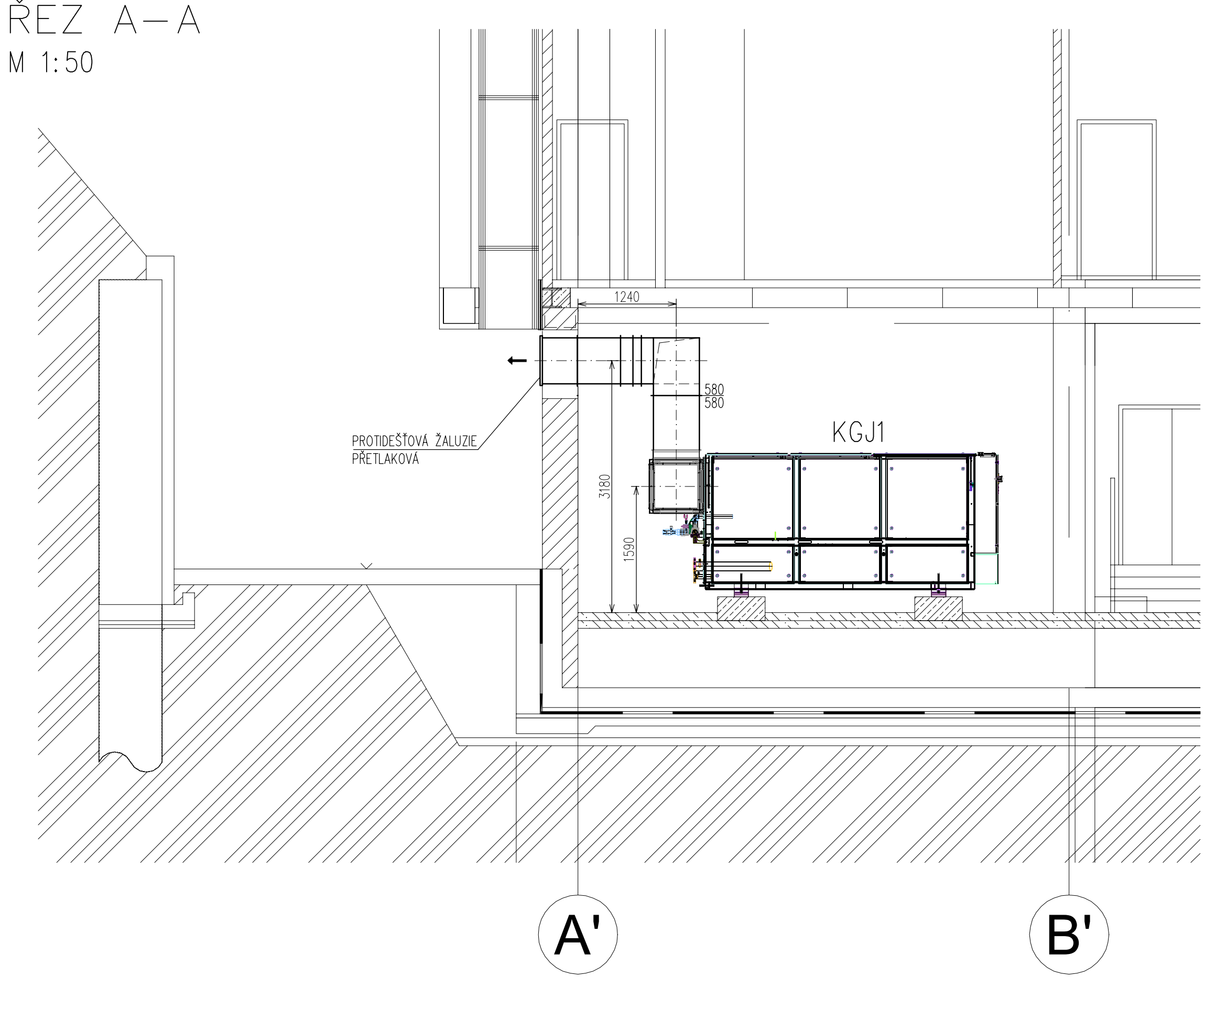

Digitálně podepsal Ing. Valdemar Hrotek
Datum: 2024.12.04 12:59:38 +01'00'

0	31/2024	ING.V.HROTEK	ING.B.HROTEK		PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
REV.	DATUM	PŘÍPADNÁ ZKRÁCENÁ VERZE	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS	

ZÁKAZNÍK VŠE V PRAZE
NÁM. W. CHURCHILLA 1938/4, PRAHA

PROJEKT REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V IB, INSTALACE PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY VČETNĚ TEPELNÝCH ČERPADEL

VÝKRES D.1.4.2 – ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ STAVEB

PŮDORYS 1.NP

SO 02 KOGENERAČNÍ JEDNOTKA

PROF.Č.DOK. H.02 01

intecon Projekce a Inženýrství
Starý 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem, CZ
Tel.:+420 475 315 980
Fax:+420 475 315 999

ISTVÁN DEPPS | ČÍSLO PROJEKTU 99299_300 | FOR.A4 12x | MĚŘ. 1:50 | ORIENTAČNÍ Č. DOK. | LIST/0.1

ČÍSLO VÝKRESU: IN–Z–1216 | REVIZE 0 | KOPIE

ČSN EN ISO 5457 - A1/8

Tento výkres je dokumentem majetkovým firmy INTECON spol. s r.o., chráněným autorským právem dle stavebního zákona. Bez písemného souhlasu firmy INTECON spol. s r.o. nesmí být kopírován, předáván třetím osobám a nesmí být použit k jiným účelům, než pro které byl vyhotoven.

Uložení výkresu: U:\99299\300\Vykresy\Stavebni\D. Dokumentace\SO 02 Kogenerační jednotka\D.1.4.2 Zařízení pro větrání staveb\IN-02-01_IN-Z-12