PŮDORYS 1.NP

M 1:50

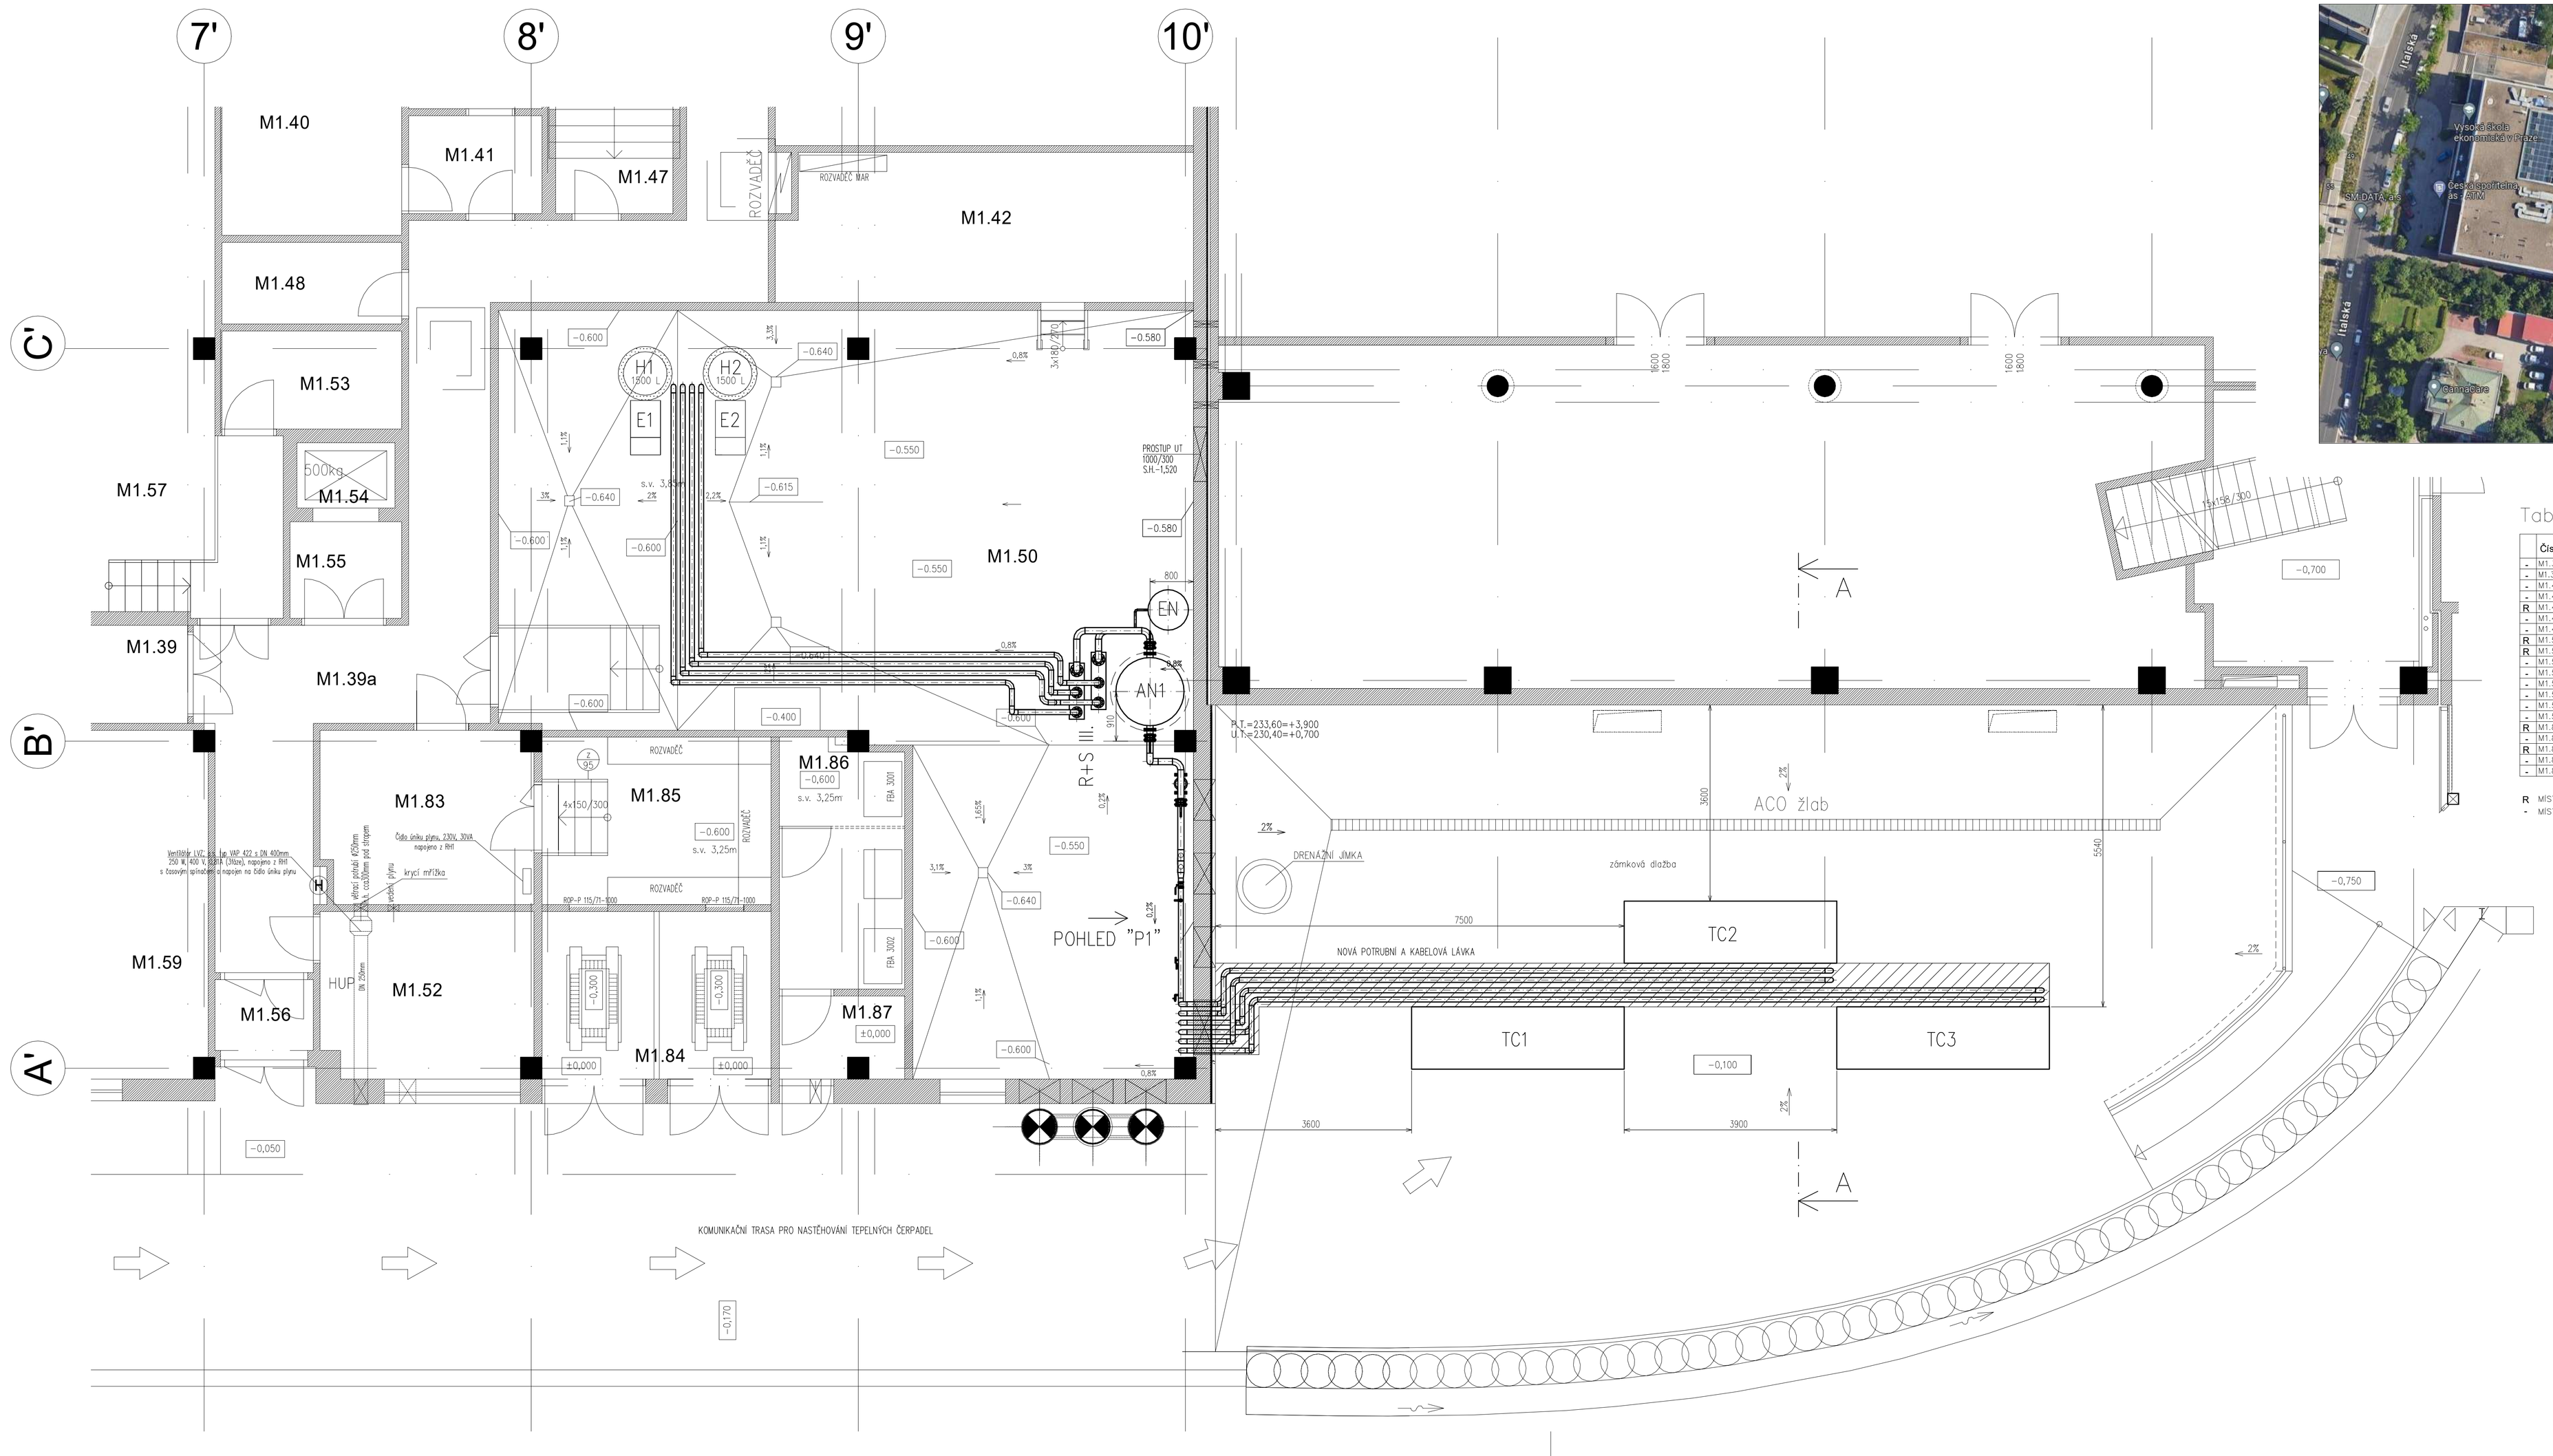

ORIENTAČNÍ SITUACE

Tabulka místností

	Číslo	Jméno	Plocha[m2]	Podlaha	Povrch stěn	Povrch stropu	Poznámka (ZŘIZUJÍCÍ PODLAHY)
-	M1.39	KOMUNIKACE	39,42	TERAC.DL. (m1.3b)	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	--
-	M1.39a	KOMUNIKACE	44,03	TERAC.DL. (m1.3b)	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	--
-	M1.40	SKLAD	13,60	TERAC.DL. (m1.3b)	OM.VÁP.HLADKÁ+	ŠTUK.OM+MALBA	--
-	M1.41	SKLAD	4,40	TERAC.DL. (m1.3b)	MALBA	ŠTUK.OM+MALBA	--
R	M1.42	ROZVODNA Mgě	20,61	SADURIT Z1A (P20)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠTUK.OM.+MALBA	--
-	M1.47	SKLAD CHEM. OPR. VODY	6,45	TERAC.DL. (P20)	OM.VÁP.HLADKÁ	OM.VÁP.HLADKÁ	--
-	M1.48	SKLAD	4,95	TERAC.DL. (m1.3b)	OM.VÁP.HLADKÁ+	ŠTUK.OM+MALBA	--
R	M1.50	KOTELNA	130,62	EPOXID.STĚRKA(m12)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠTUK.OM.+MALBA	DAMI+epox. stěrka
R	M1.52	MÍSTNOST PRO PLYNOMĚR A REGULACI	11,77	SADURIT Z1A (P22)	OM.VÁP.HLADKÁ	OM.VÁP.HLADKÁ	--
-	M1.53	STRUDOVNA VÝTAHU	5,95	SADURIT Z1A (P22)	OM.VÁP.HLADKÁ	OM.VÁP.HLADKÁ	--
-	M1.54	NÁKLADNÍ VÝTAH	2,15	--	--	--	--
-	M1.55	SKLAD ODPADKŮ	3,50	TERAC.DL. (P20)	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	--
-	M1.56	ZÁCHODY	2,80	TERAC.DL. (P20)	ŠTUK.OM.	ŠTUK.OM.	--
-	M1.57	STRUDOVNA VZT	207,29	SADURIT Z1A (P22)	OM.VÁP.HLADKÁ	OM.VÁP.HLADKÁ	--
-	M1.59	ŠATNA ŽENY	47,65	PVC	(P15)	ŠTUK.OM.	--
R	M1.83	HUP KOTELNY	12,25	EPOXID. STĚRKA (m13)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠTUK.OM.+MALBA	--
-	M1.84	TRAFO	12,92	EPOXID.STĚRKA(m12,13)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠEDÁ BETONOVÁ DRÁŽDĚNÁ DLAŽDICE	DAMI+epox. stěrka
R	M1.85	ROZVODNA NN	12,81	EPOXID.STĚRKA(m12a,13)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠEDÁ BETONOVÁ DRÁŽDĚNÁ DLAŽDICE	DAMI+epox. stěrka
-	M1.86	ROZVODNA VN	10,53	EPOXID.STĚRKA (m12a,13)	ŠTUK.OM.+MALBA	ŠEDÁ BETONOVÁ DRÁŽDĚNÁ DLAŽDICE	DAMI+epox. stěrka
-	M1.87	MĚŘENÍ	3,51	EPOXID.STĚRKA(m12a)	ŠTUK.OM.+MALBA	PODHLED SDK	DAMI+epox. stěrka

R - MÍSTNOSTI ŘEŠENÉ

\- MÍSTNOSTI NEŘEŠENÉ V TOMTO PROJEKTU

Digitálně podepsal Ing. Bohumil Hrotek
Datum: 2024.12.04 13:05:43 +01'00'

0	31/2024	ING.B.HROTEK	ING.V.HROTEK	ING.B.HROTEK	PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
REV.	DATUM	ZPRACOVAL (ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT)	SCHVÁLIL (PROJEKT)		POPIS	

ZÁKAZNÍK VŠE V PRAZE
NÁM. W. CHURCHILLA 1938/4, PRAHA

PROJEKT REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V IB, INSTALACE PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY VČETNĚ TEPELNÝCH ČERPADEL

VÝKRES D.1.4.1 – ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

PŮDORYS 1.NP – DISPOZICE

SO 03 TEPELNÁ ČERPADLA

PROF.Č.DOK. HU.03 02

ISTUER, DPPS | ČÍSLO PROJEKTU 99299_300 | FOR.A4 12x | MĚŘ. 1:50 | ORIENTAČNÍ Č. DOK. | LIST/0.1

ČÍSLO VÝKRESU: IN–Z–1218 | REVIZE KOPIE: 0

intecon Projekce a Inženýring
Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem, CZ
Tel.:+420 475 315 980
Fax:+420 475 315 999

Uložení výkresu: U:\99299\300\Vykresy\Stavebni\D. Dokumentace\SO 03 Tepelná čerpadla\D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb\HU.03-02_IN-Y-121

Tento výkres je dokumentem majetkovým firmy INTECON spol. s r.o., chráněným autorským právem a nesmí být bez písemného souhlasu firmy INTECON spol. s r.o. kopírován ani jinak reprodukován.

Tisk: EN ISO 5457 - A1/0