

akce: <b>REKONSTRUKCE BLOK F</b>		č.zak.:
investor: Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208	proj. částí: SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Vypracoval: Josef Zuček zodp. proj.: Karel Sommer	

ČÁST PD: <b>D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>	označ.: <b>D.1.4.10</b>		
VÝKRES: <b>Schéma rozvaděče RP0.1</b>	měřítka: -	stupeň PD: DPS	datum: 11 - 2022

# Rozvaděč — RP0.1

---

OCELOPLECHOVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ

TYP: 144M

PŘÍVOD: ZDOLA


VÝVODY: NAHORU

KRYTÍ: IP40/IP20

PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE

ELEKTRICKÁ SÍŤ :  
3+PE+N AC 400V 50Hz/TN—C—S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000—4—41 ed. 3

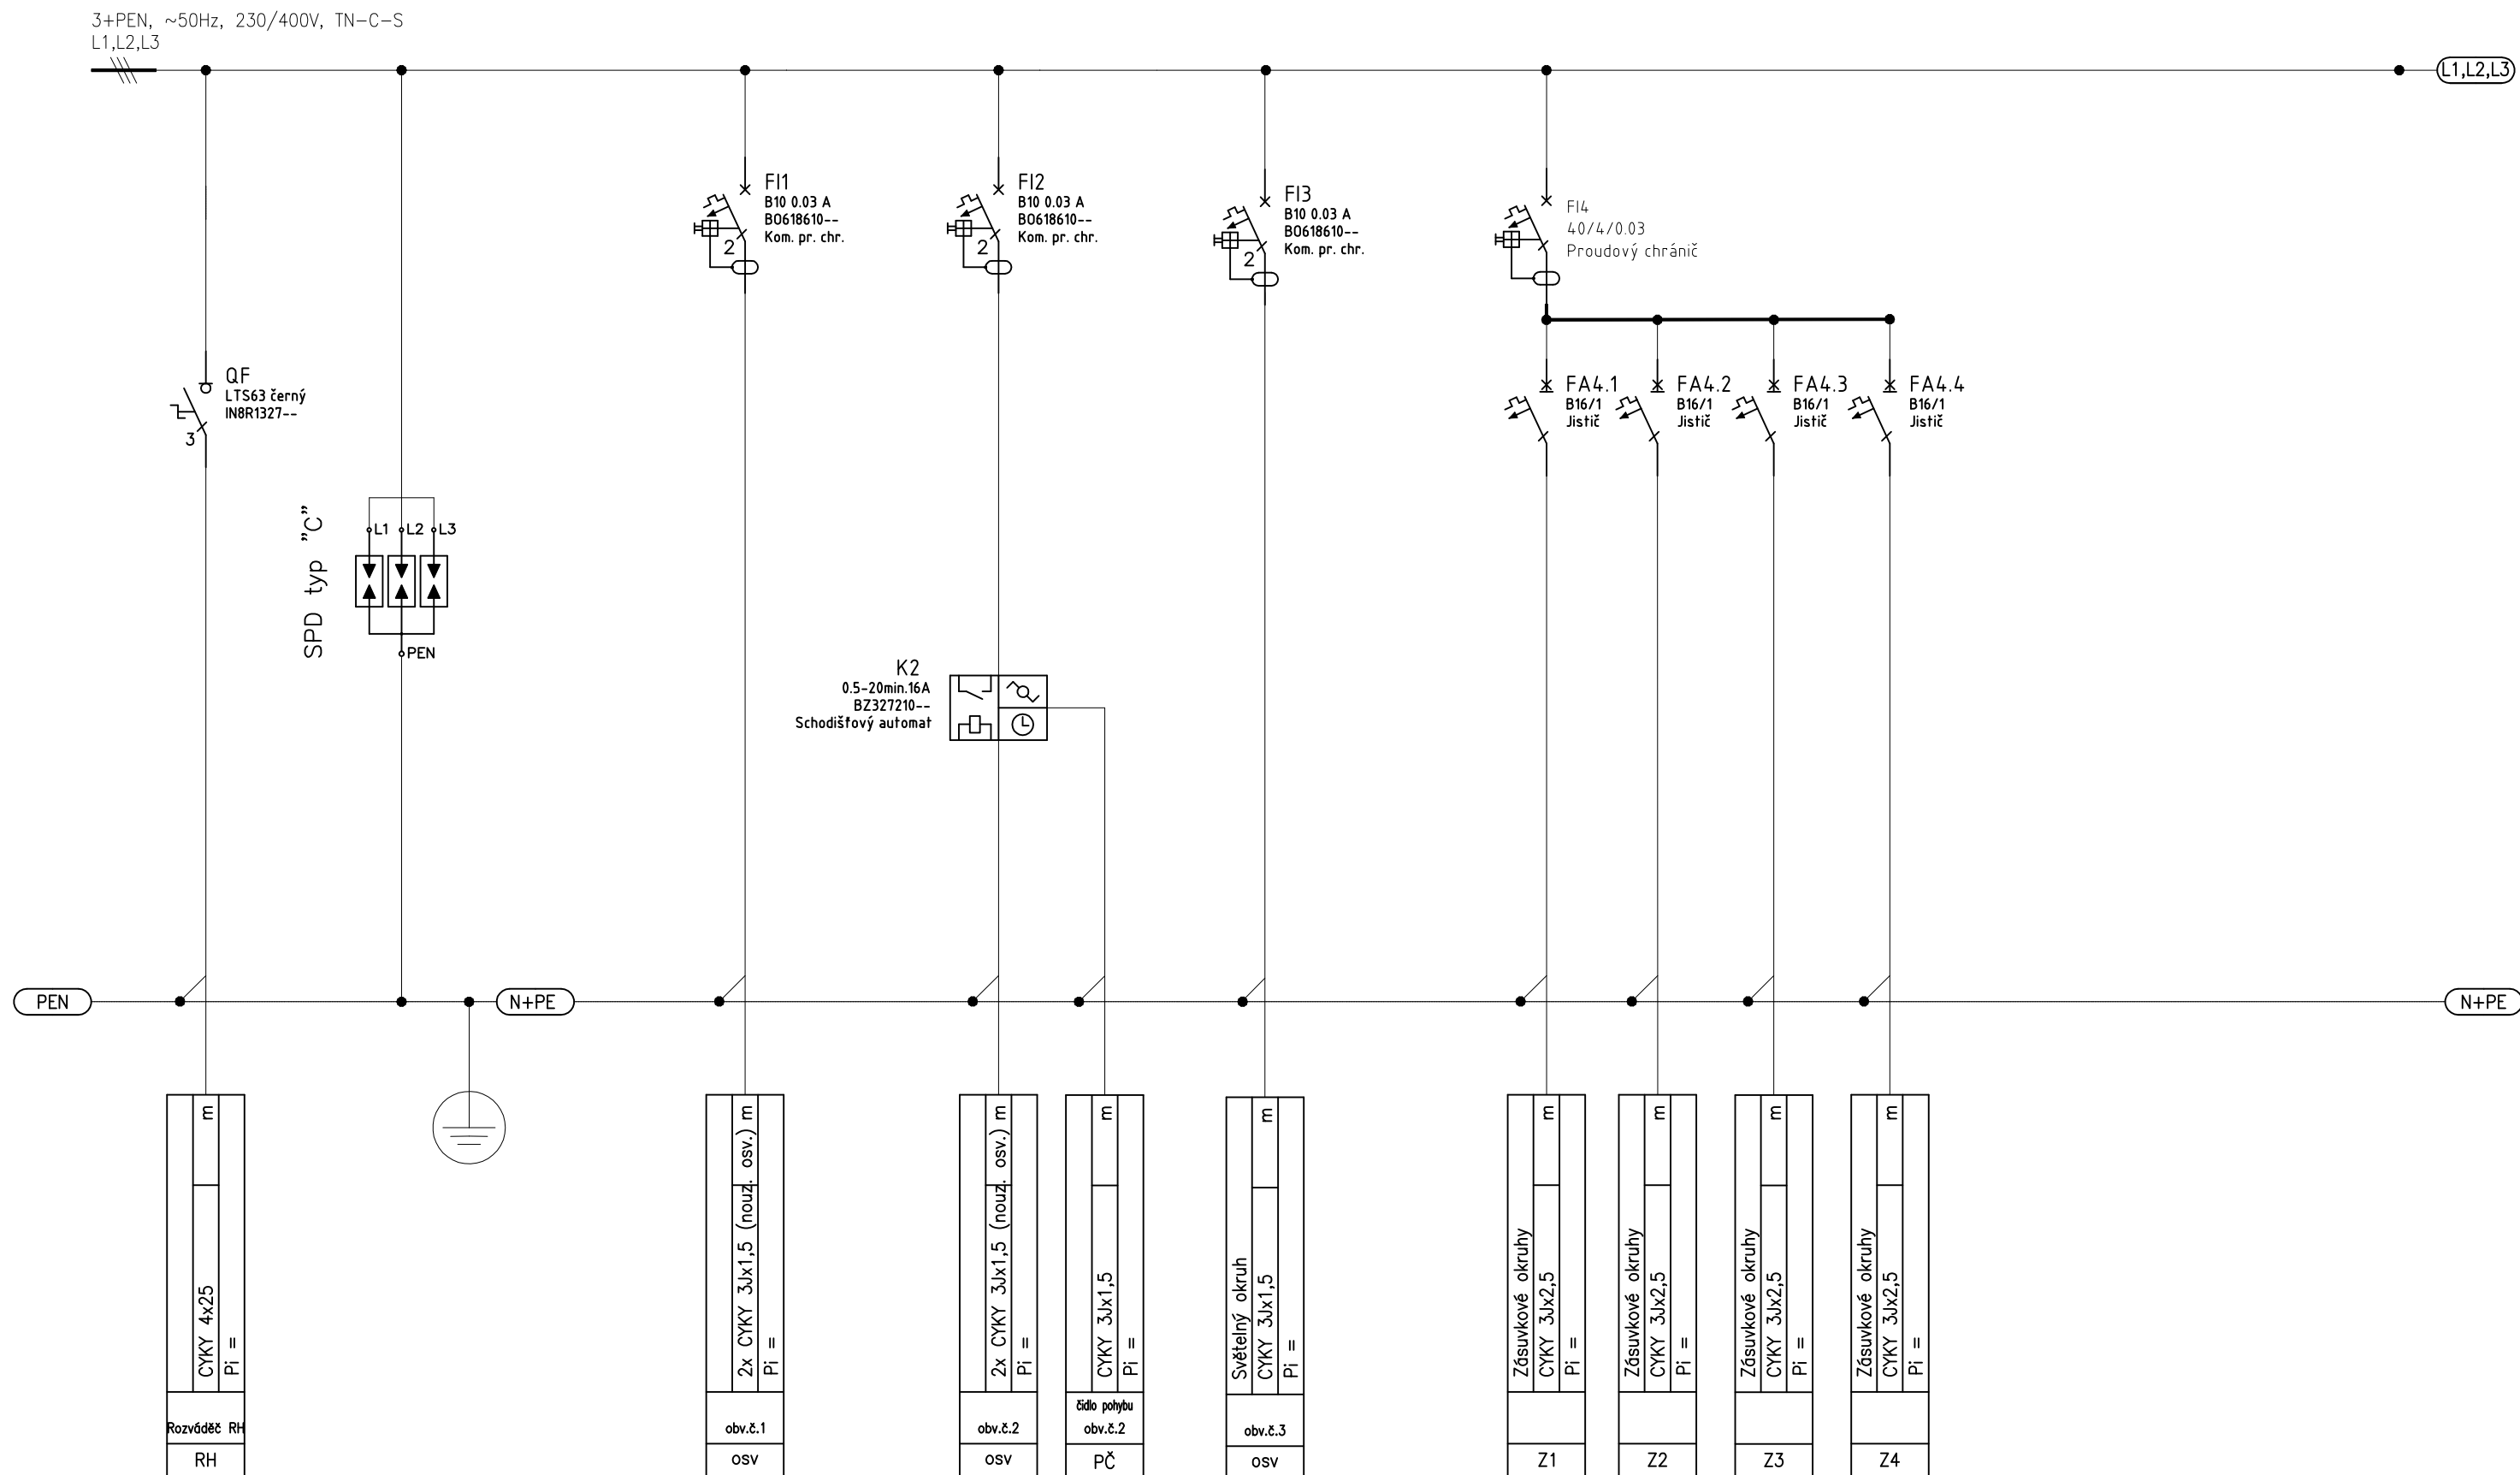

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S  
L1,L2,L3

