



PŮDORYS TYP A5

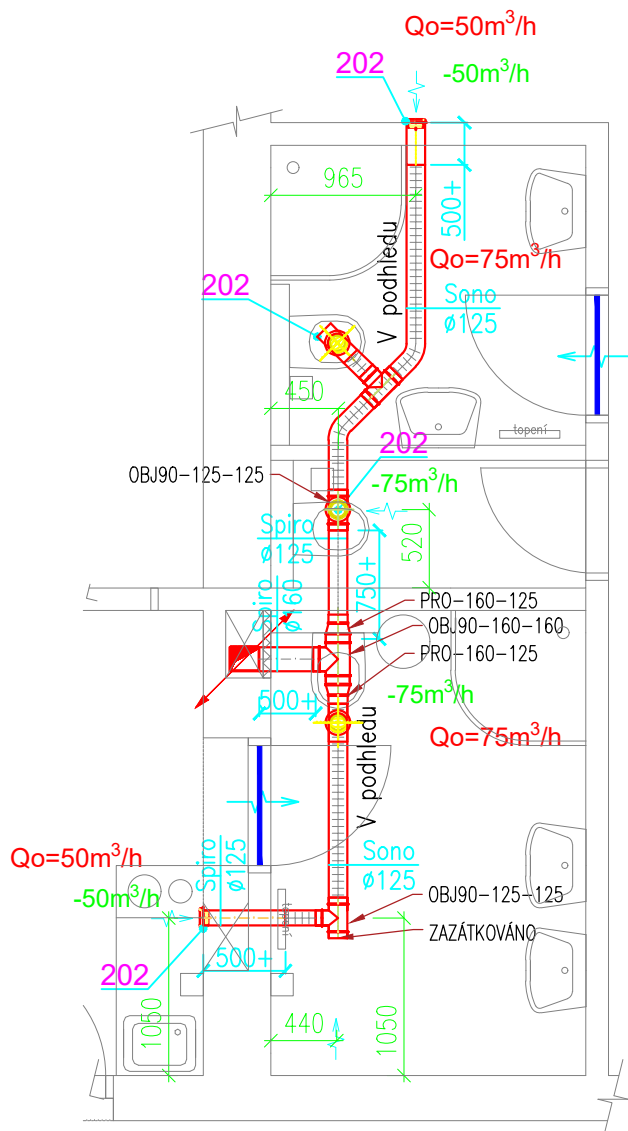

LEGENDA:
— ODVOD ZNEČIŠTĚNÉHO VZDUCHU Z OBJEKTU

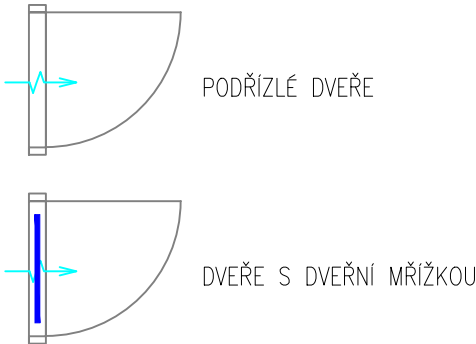

LEGENDA KÓTOVÁNÍ:
250+ POTRUBÍ
400 POZICOVÁNÍ VYÚSTEK

- POZNÁMKY:
- Všechny dveře odsávaných místností budou provedeny bez prahů s mezerou pod dveřmi min. 10 mm, nebo s mřížkami
 - Ventilátory v sociálních zařízeních bytů osadit podle ČSN 332000-7-701
 - Rozvody nuceného větrání jsou vedeny v podhledu
 - Maximální vzdálenost úchytů potrubí od sebe jsou 2 metry. Doporučená 1 – 1,5 metru
 - Ventilátory v sociálních zařízeních bytů osadit podle ČSN 332000-7-701
 - Při průchodu potrubí požárně dělící konstrukcí nutno umístit požární ucpávku!
 - NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

LEGENDA ZKRATEK:
PRO – PŘECHOD OSOVÝ
OBJ – ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ
OS – OBLOUK SEGMENTOVÝ

PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small>	Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko	
	Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů		
	Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3		
	Místo stavby	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov		
Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha			
Název akce				
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE				
Dílčí část akce BLOK D			Formát	
			Stupeň	DPS
Profese D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA			Datum	09/2018
			Č. Zakázky	2018-001
Název výkresu		Č. Výkresu	Měřítko	Č. Paré
PŮDORYS TYP A5		D.1.4.b-4	1:50	0123456789