


SPECIFIKACE KABELŮ NAVRŽENÝCH PRO JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ

- Kruhové vedení (linky hlásičů EPS) - J-Y(st)Y 1x2x0,8mm (17 twist/m, kapacit: 100nF/km), červený
- Napájecí silový kabel pro ústřednu EPS - Hnědý kabel 3x1,5mm PH120R
- Klíčový trezor požární ochrany KTPO – Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 PH120R
- OPPO – Hnědý stíněný kabel 20x2x0,8 PH120R
- NZS - 13x Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120R



- Opticko-kouřový detektor
- Optoteplotní detektor
- J-Y(st)Y 1x2x0,8mm
- Ústředna nouzového zvukového systému
- Obslužné pole požární ochrany
- Ústředna EPS
- Maják
- Klíčový trezor požární ochrany

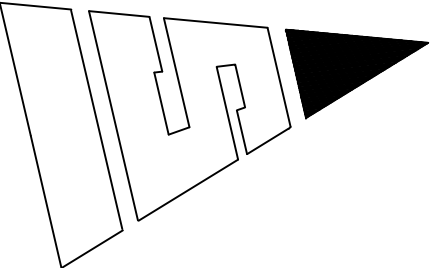

NOVÝ STAV
2.NP a 6.NP

NOVÝ STAV
6.NP