


SPECIFIKACE KABELŮ NAVRŽENÝCH PRO JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ

- Kruhové vedení (linky hlásičů EPS) - J-Y(st)Y 1x2x0,8mm
- Napájecí silový kabel pro ústřednu EPS - PraFlaDur 3x1,5mm
- Klíčový trezor požární ochrany KTPO – 2x PRAFLaGuard 4x2x0,8
- OPPO – 2x PRAFLaGuard 4x2x0,8
- ZDP - 2x PRAFLaGuard 4x2x0,8
- NZS - 12x PRAFLaGuard 1x2x0,8

- Opticko-kouřový detektor
- Optoteplotní detektor
- J-Y(st)Y 1x2x0,8mm
- Ústředna nouzového zvukového systému
- Obslužné pole požární ochrany
- Ústředna EPS
- Maják
- Klíčový trezor požární ochrany

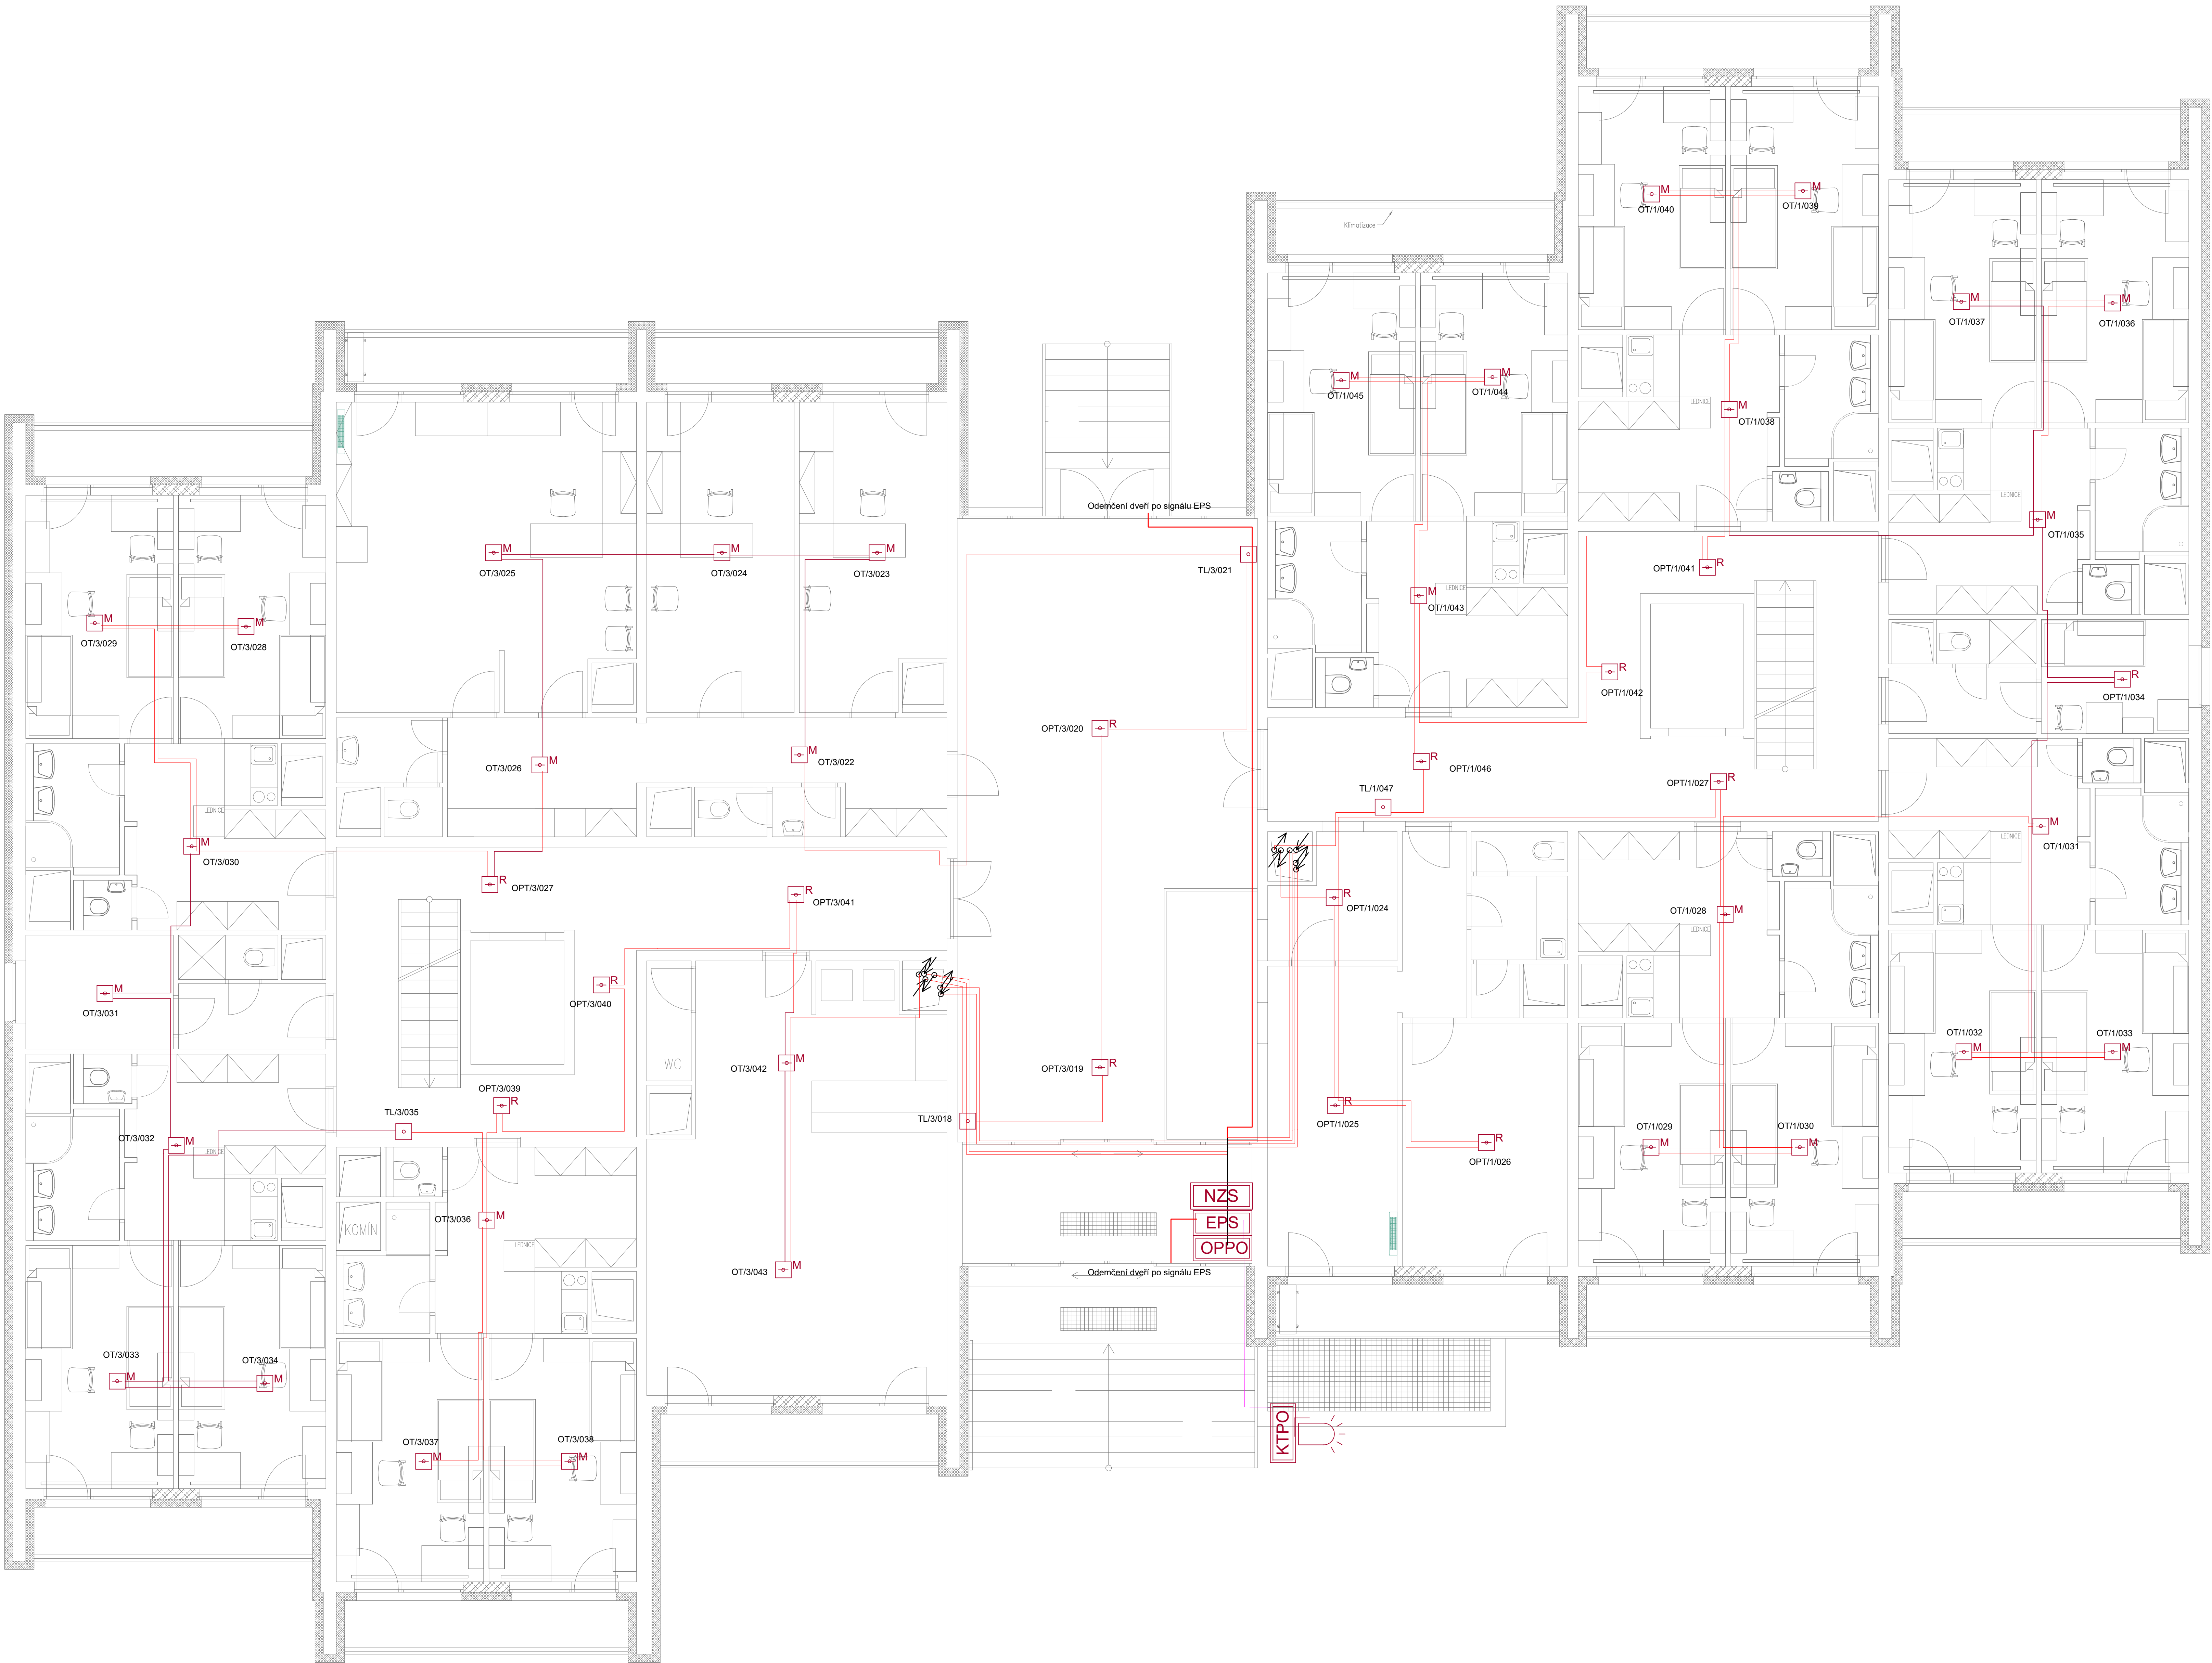

1NP

Kreslil		Odpovědný projektant	Autorizační razítko	
Josef Zubeš		Karel Sommer		
Investor	Výstavba sídla akciové společnosti v Praze Název: Kv. Chvalská 1958/4, 120 07 Praha 6			
Místo stavby	Areál kolejí VŠE Jarov, Jeseniová 1954/21			
Obec	130 00 Praha 3-Žižkov, Hlavní město Praha			
Název akce				
BLOK F				
Dílčí část akce			Formát	
			Stupeň	DPS
Profese			Datum	10/2022
D 1.4 Elektronická požární signalizace			Č. Zadávk	202010
Název výkresu		Č. Výkresu	Měřítko	Č. Paré
Půdorys 1.NP		04	1:50	0123456789