



				VERZE: a	PARE:
	GEN.PROJEKTANT ING. RADIM JAREŠ				
	VYPRACOVAL : ING. MARTIN BUREŠ 				
	INVESTOR : VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3, 130 67				
	MÍSTO : nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3				
	AKCE : VŠE – CENTRUM PRO KONZULTACE VE 3. PATŘE STARÉ BUDOVY – KŘÍDLO ITALSKÁ				
obsah výkresu		PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA STARÁ BUDOVA – SILNOPROUD			č. výkresu D.1.4.ESI.4
č. zakázky	formát 6xA4	datum 05/2024	účel DOKUMENTACE PRO OSM	měřítko —	


POZNÁMKA K DODÁVCE ROZVÁDĚČŮ:

ROZVÁDĚČE BUDOU DODÁNY V KRYTÍ IP30/20, OCELOPLECHOVÉ KONSTRUKCE
MONTÁŽ NA DIN LIŠTY!


LEGENDA




VYPÍNAČ



JISTIČ



PROUDOVÝ CHRÁNIČ




PROUDOVÝ CHRÁNIČ
S NADPROUDOU OCHRANOU



BLESKOVÁ A PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA



3F POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 400V



3F STYKAČ 400V



1F STYKAČ 230V




IMPULZNÍ RELÉ



TLAČÍTKO




ČASOVÝ SPÍNAČ



RELÉ SE SOUMRAKOVÝM ČIDLEM
A PROGRAMOVATELNÝM TÝDENNÍM
ČASOVÝM SPÍNAČEM

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA

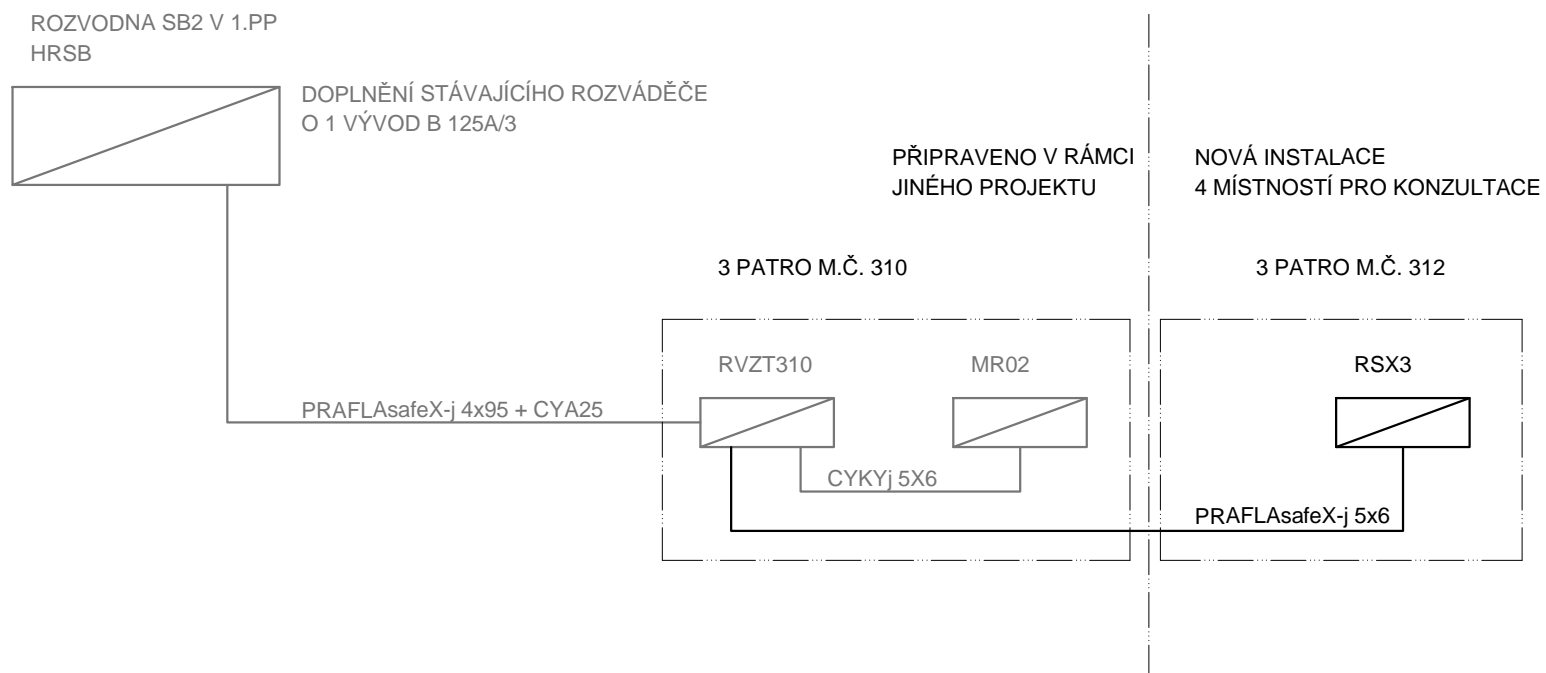

DOKUMENTACE ROZVÁDĚČŮ

RSX3

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA

Oceloplechová skříň včetně podstavce 600x1600x200 mm 400V/32A

MONTÁŽ NA DIN LIŠTY

3+NPE~50Hz 400V 32A ($I_{ko} = 10\text{kA}$) /TN-C-S

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DLE ČSN 332000-4-41, ed.3

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE DLE ČSN EN 61 439-2 ed.3

PŘÍVOD(Y):

VÝVOD(Y):

ŠTÍTKY:

ZNAČENÍ OVL. VODIČŮ:

VODIČE:

HOREM

HOREM

SAMOLEPÍCÍ


ČÍSELNÉ (Č. SVORKY)

H07VK (CYA)

BARVY A PRŮŘEZY DLE ČSN

POČET KUSŮ: 1

RSX3

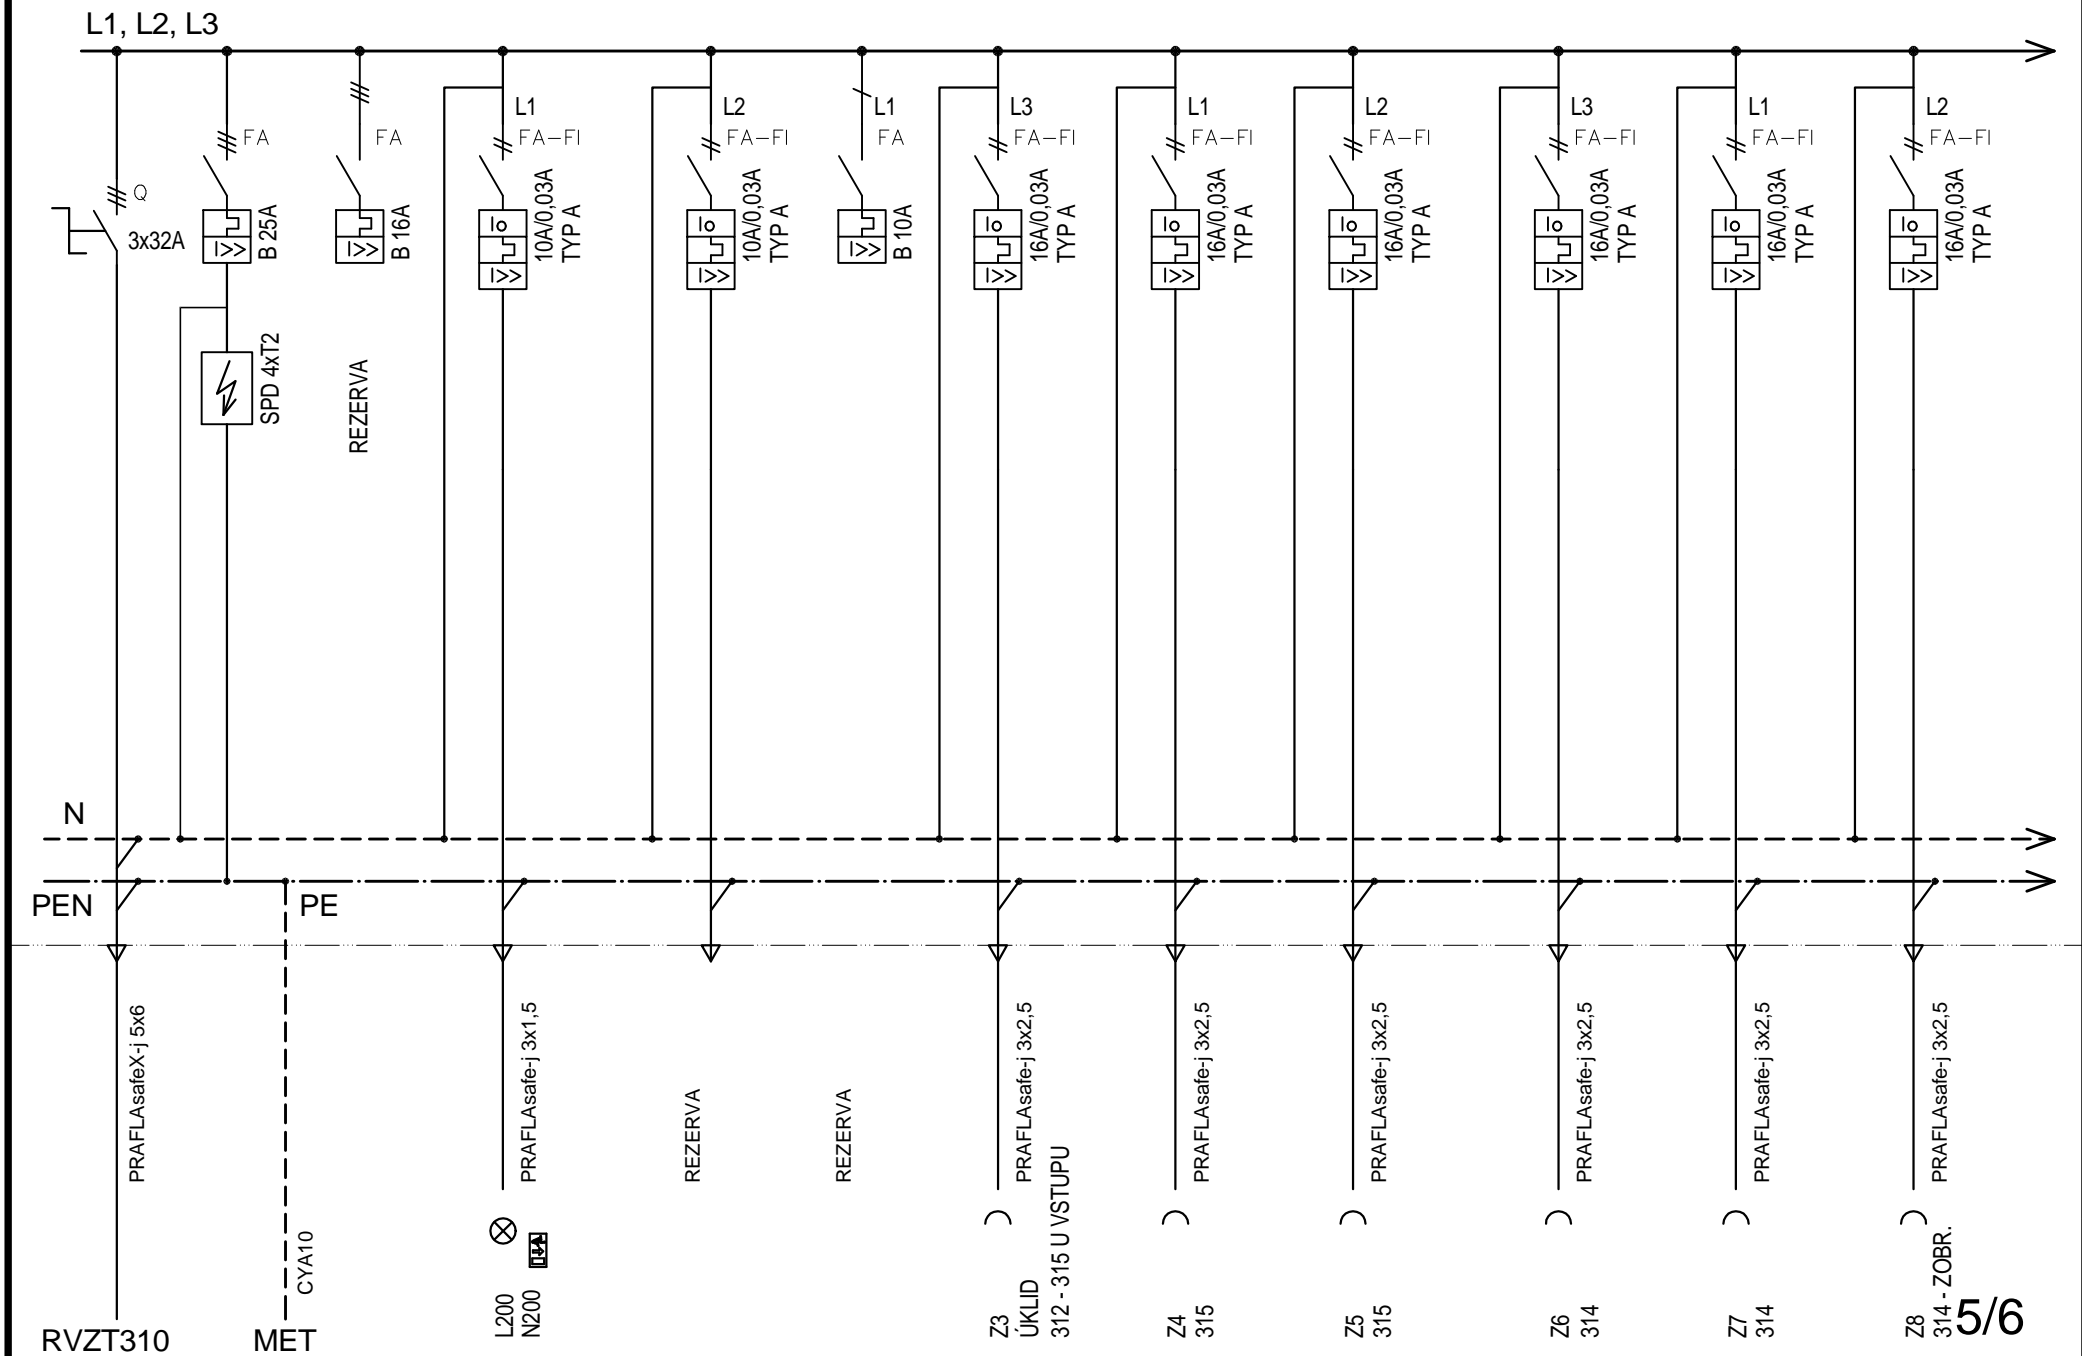

RSX3

