ZÁSOBNÍK TUV - ZÁKLAD Z2

PŮDORYS

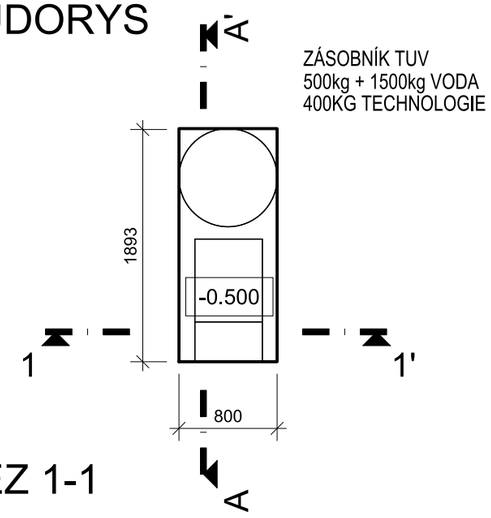

ŘEZ 1-1

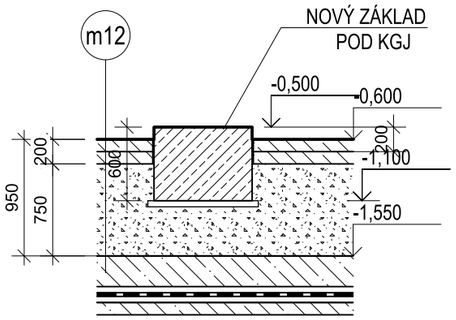

ŘEZ A-A

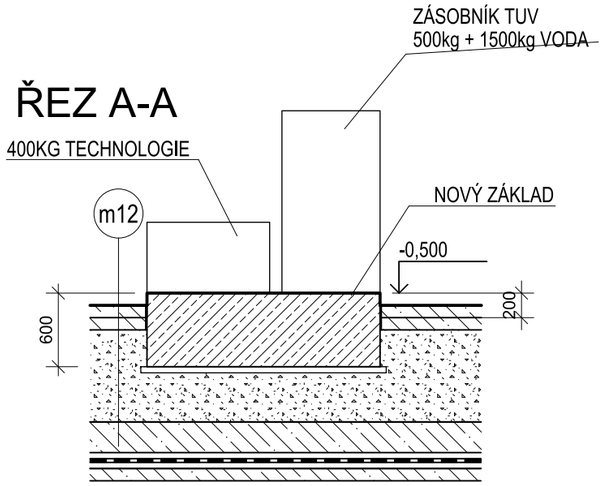

SKLADBA

m12 – M1.50

-	samonivelační epoxidový nátěr MAPEFLOOR SL	2	mm
-	penetrace MAPECOAT I příp. BIBLOCK		
-	betonová mazanina B 25 se sítí KH 30 – 100x100x6 mm (TOPCEM)		
(zbytková vlhkost max. 3%, měřeno CM přístrojem), rovinnost dle ČSN		50-70	mm
-	např. 1x Foalbit (nataveny spoje)	5	mm
-	vyspravková hmota Nivorapid		
podkladní beton BI se sítí prům. 6,3 mm s oky 10/10 cm		*100*	*mm*
		200	*mm*
-	*pískový násyp dusaný*	*750*	*mm*
	monolitická železobetonová deska	*250*	*mm*

AKUM. NÁDOBA - ZÁKLAD Z3

PŮDORYS



ŘEZ

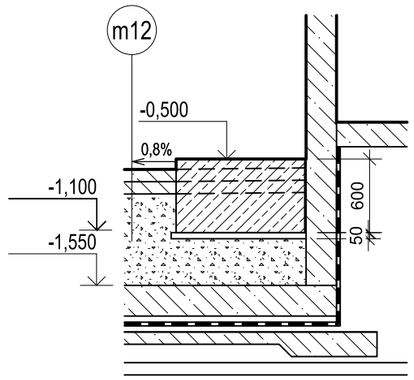

LEGENDA ŠRAF

- NAVRHOVANÉ ZÁKLADY BETON C25/30 XC2 S VÝZTUŽÍ SÍTÍ KARI Ø6/100/100
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ PÍSKOVÝ PODSYP DUSANÝ

±0,00 = 230,50 m n.m.

VÁCLAV ČERVENKA Autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT - 0402290

Digitálně podepsal Václav Červenka
Datum: 2024.12.04 15:28:28 +01'00'

REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS
0	12/2024	T.GABRIEL		V. ČERVENKA		ING.B.HROTEK		PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZÁKAZNÍK VŠE V PRAZE
NÁM. W. CHURCHILLA 1938/4, PRAHA

PROJEKT REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V IB, INSTALACE PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY VČETNĚ TEPELNÝCH ČERPADEL

VÝKRES D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

PROF.Č.DOK. D.1.1 05

VÝKRES ZÁKLADŮ Z2 A Z3

SO 01 ÚPRAVA KOTELNY, SO 02 KOGENERAČNÍ JEDNOTKA

intecon ® Projekce a inženýring
Stará 2569/96
400 11 Ústí nad Labem, CZ
Tel.:+420 475 315 980
gsm:+420 603 153 484

STUPEŇ DPPS | ČÍSLO PROJEKTU 99 299 300 | FOR.A4 8
MĚŘ. 1:50 | ORIENTAČNÍ Č. DOK. D.1.1-05 | LIST/Ú 1

ČÍSLO VÝKRESU IN-3-7499 | REVIZE 0 | KOPIE

Tento výkres je duševním majetkem firmy INTECON spol. s r.o., jeho rozmnožování předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. INTECON spol. s r.o.

ČSN EN ISO 5457 - A3

Uložení výkresu: U:\99299\300\Výkresy\Stavební\D. Dokumentace\SO 02 Kogenerační jednotka\D.1.1 Achitektonicko-stavební řešení\D.1.1.1_SO_01