


ROZDĚLOVAČ I.

M 1:10


VYROBIT CELKEM 1 KUS

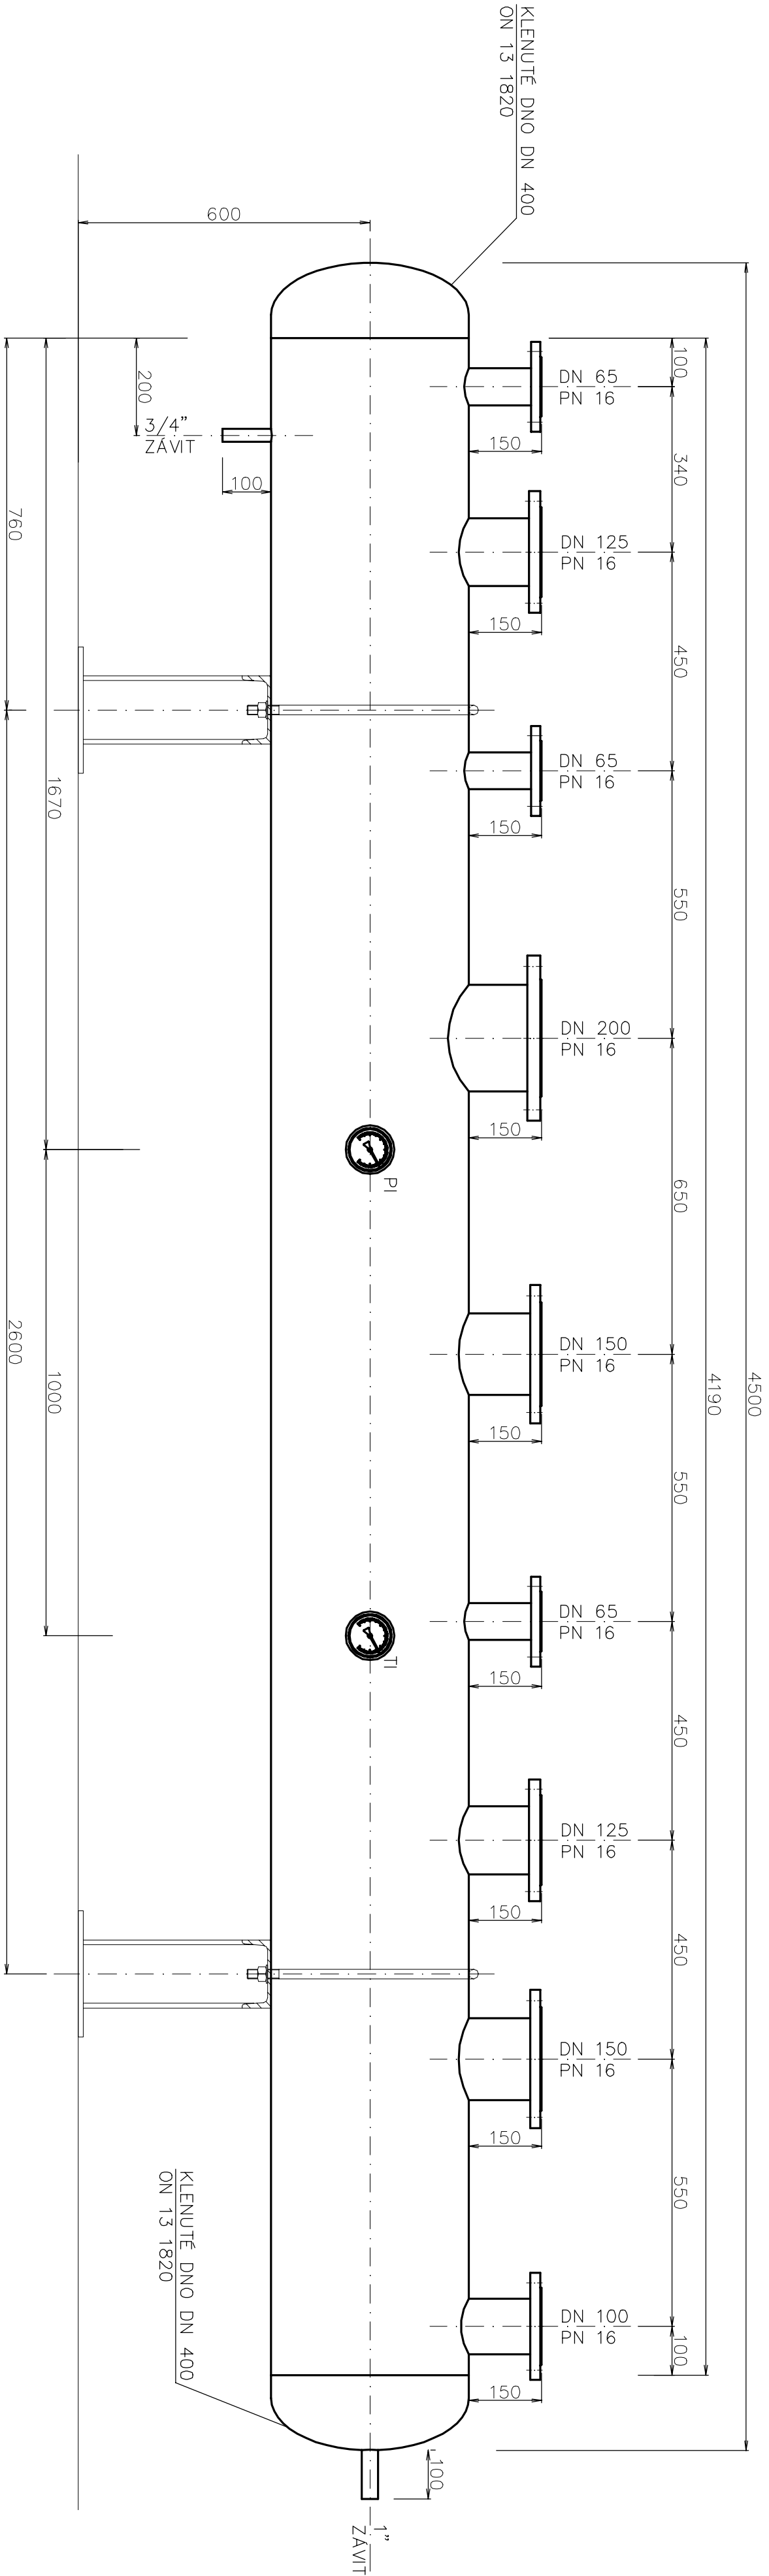

RÁM POD ROZDĚLOVAČ I.

M 1:10

VYROBIT CELKEM 2 KUSY

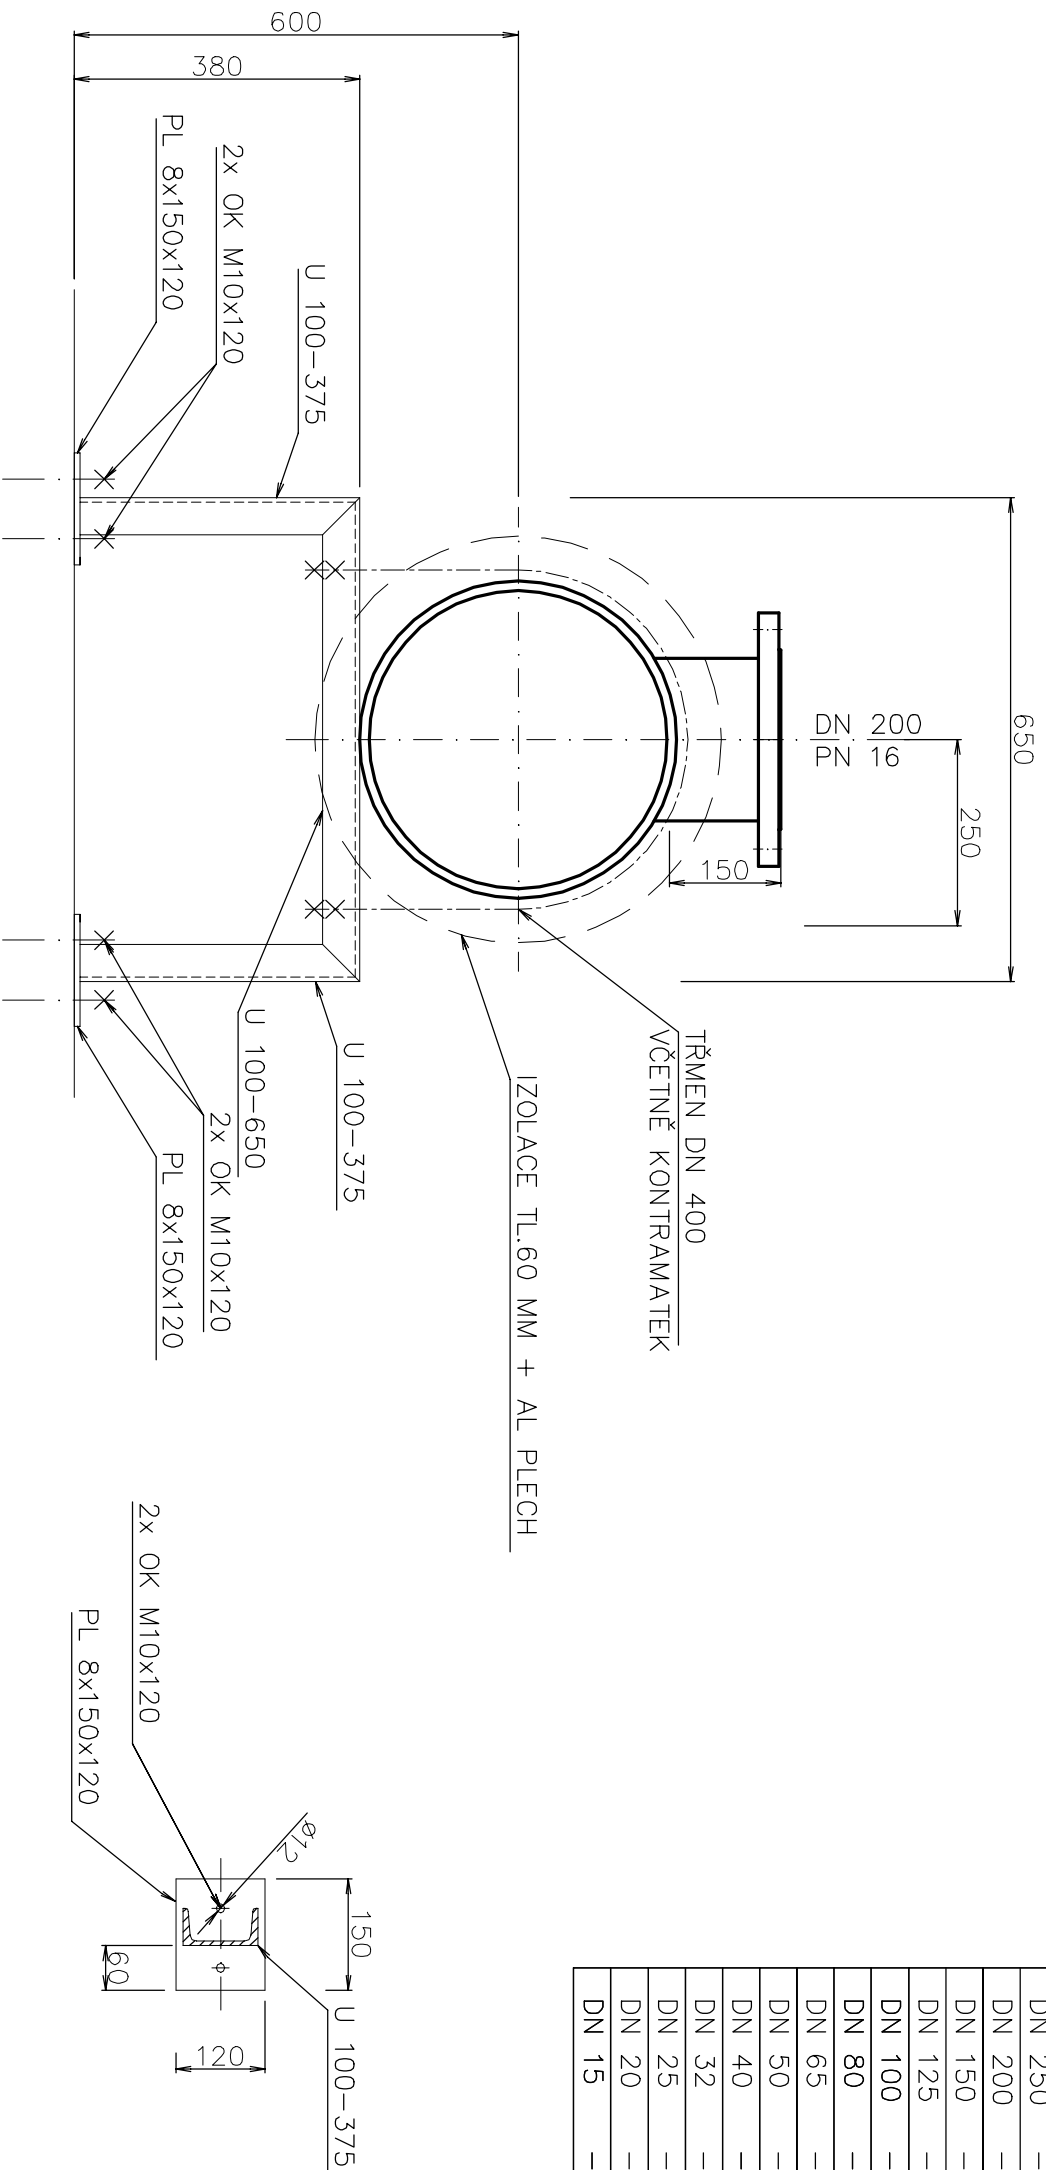

ROZMĚR POTRUBÍ	MATERIÁL
DN 250 – Tr273,0x7,0	11 353.1
DN 200 – Tr219,1x6,3	11 353.1
DN 150 – Tr168,3x5,0	11 353.1
DN 125 – Tr139,7x4,5	11 353.1
DN 100 – Tr114,3x4,0	11 353.1
DN 80 – Tr88,9x3,6	11 353.1
DN 65 – Tr76,1x2,2	11 353.1
DN 50 – Tr60,3x2,9	11 353.1
DN 40 – Tr48,3x2,6	11 353.1
DN 32 – Tr42,4x2,6	11 353.1
DN 25 – Tr33,7x2,6	11 353.1
DN 20 – Tr26,9x2,6	11 353.1
DN 15 – Tr21,3x2,6	11 353.1

- NA ROZDĚLOVAČI UDĚLAT NÁVARKY PRO TEPLoměR A MĀNOMETR
- NĀTĚROVĀ PLOCHA – 8,1 M2
- VYROBIT Z OCELI TR. 11353.1, PŘŘRUBY 11416.1
- ROZDĚLOVAČ OPATŘIT IZOLACÍ Z MINERĀLNÍ VLNY TL. 60 MM + AL PLECH

O 11/2024 ING.V.HROTEK		ING.B.HROTEK		PD PRO PROVĀDENĚNĚ STAVBY	
REV.	DATUM	ZPRACOVĀL	PODPIS	KONTROLOVĀL	PODPIS
ZAKAZNIK VŠE V PRAZE					
NAM. W. CHURCHILLA 1938/4, PRAHA					
PLYNOVĚ KOGENERAČNĚ JEDNOTKY VĚTNE TĚPELNÝCH ČĚRADEL.					
VÝKRES D.1.4.1 – ZĀŘIŽENĚNĚ PRO VYTĀPĚNĚNĚ STAVĚB					
ROZDĚLOVAČ I.					
SO 01 PLYNOVĀ KOTELNA					
STUPEŇ DPPS		ČÍSLO PROJEKTU		99299 300	
MĚR. 1:10		ORIENTAČNĚ C. DOK.		FOR.A4 4x	
ČÍSLO VÝKRESU		REVIZE		KOPĚ	
IN-2-5089		0		0	

Projekce a inženýring

Starý 2569/96
400 11 Ustí nad Labem, CZ

Tel: +420 475 315 980
Fax: +420 475 315 999