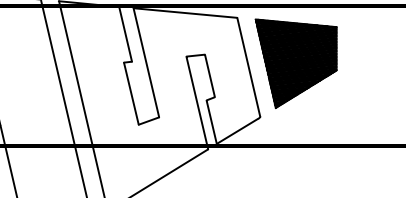


SPECIFIKACE KABELŮ NAVRŽENÝCH PRO JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ

- Kruhové vedení (linky hlásičů EPS) - J-Y(st)Y 1x2x0,8mm
- Napájecí silový kabel pro ústřednu EPS - PraFlaDur 3x1,5mm
- Klíčový trezor požární ochrany KTPO – 2x PRAFLaGuard 4x2x0,8
- OPPO – 2x PRAFLaGuard 4x2x0,8
- ZDP - 2x PRAFLaGuard 4x2x0,8
- NZS - 12x PRAFLaGuard 1x2x0,8

2.NP

- Opticko-kouřový detektor
- Optoteplotní detektor
- J-Y(st)Y 1x2x0,8mm
- Ústředna nouzového zvukového systému
- Obslužné pole požární ochrany
- Ústředna EPS
- Maják
- Klíčový trezor požární ochrany

	Kreslí	Odpovědný projektant	Autorizační razítko	
	Josef Zůček	Karel Sommer		
Investor	Vysoká škola ekonomická v Praze Nápr. W. Čermáka 1508/4, 102 00 Praha 3			
Místo stavby	Anál. koleji VŠE Jarov, Jeseňova 1564/21			
Obec	130 00 Praha 3-Žitkov, Hlavní město Praha			
Název akce				
BLOK F				
				
Dílčí část akce			Formát	
			Stupeň	DPS
Profese	D.1.4 Elektronická požární signalizace		Datum	10/2022
			Č. zakázky	202010
Název výkresu	Č. výkresu		Měřítko	Č. Plochy
Půdorys 2.NP	05		1:50	0123456789