



PŮDORYS

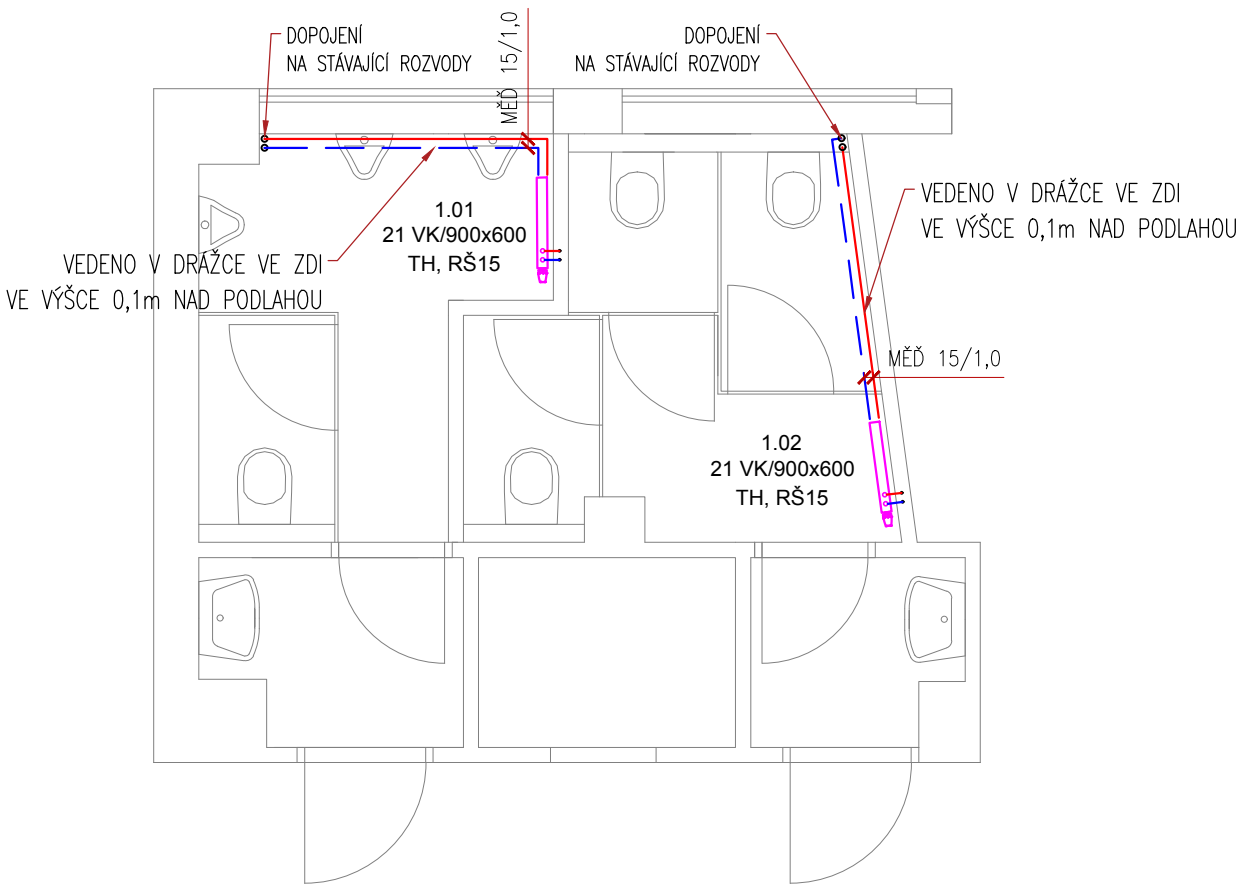

ROZVINUTÝ ŘEZ

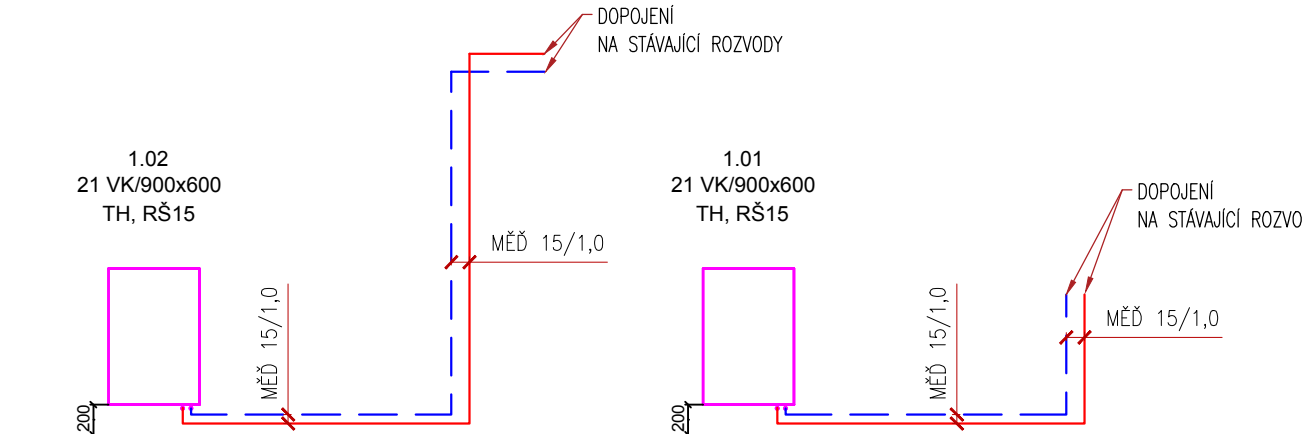

LEGENDA POTRUBÍ:


- PŘÍVOD TOPNÉ VODY – MĚDĚNÉ POTRUBÍ
- ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY – MĚDĚNÉ POTRUBÍ

UVAŽOVANÝ TEPLOTNÍ SPÁD 70/55 °C
VENKOVNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA –12 °C

POZNÁMKY:

- VŠEKERÉ LEŽATÉ ROZVODY JSOU VEDENY VOLNĚ POD STROPEM POPŘ. V DŘÁŽCE VE ZDI
- VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI
- VŠECHNY ROZVODY BUDOU Z MĚDI A MUSÍ UMOŽŇOVAT DILATACI
- ROZVODY MUSÍ BÝT VYPUSTITELNÉ A ODVZDUŠNITELNÉ
- VŠEKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI NUTNO PROVÉST DLE POŽADAVKŮ PBŘ
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

VZOROVÝ ŘEZ
USAZENÍ OT



PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small>	Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko	
	Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů		
	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3			
	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov			
Investor				
Místo stavby				
Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha			
Název akce				
Areál VŠE Jarov, blok I.B, restaurace JUVE revitalizace sociálního zázemí				
Dílčí část akce			Formát	A3
			Stupeň	DZS
Profese			Datum	11/2018
			Č. Zakázky	2018-060
Název výkresu			Č. Výkresu	Měřítko
VYTÁPĚNÍ			D.1.4.b.2	1:50
				Č. Paré
				0123456789