


PŮDORYS TYP C

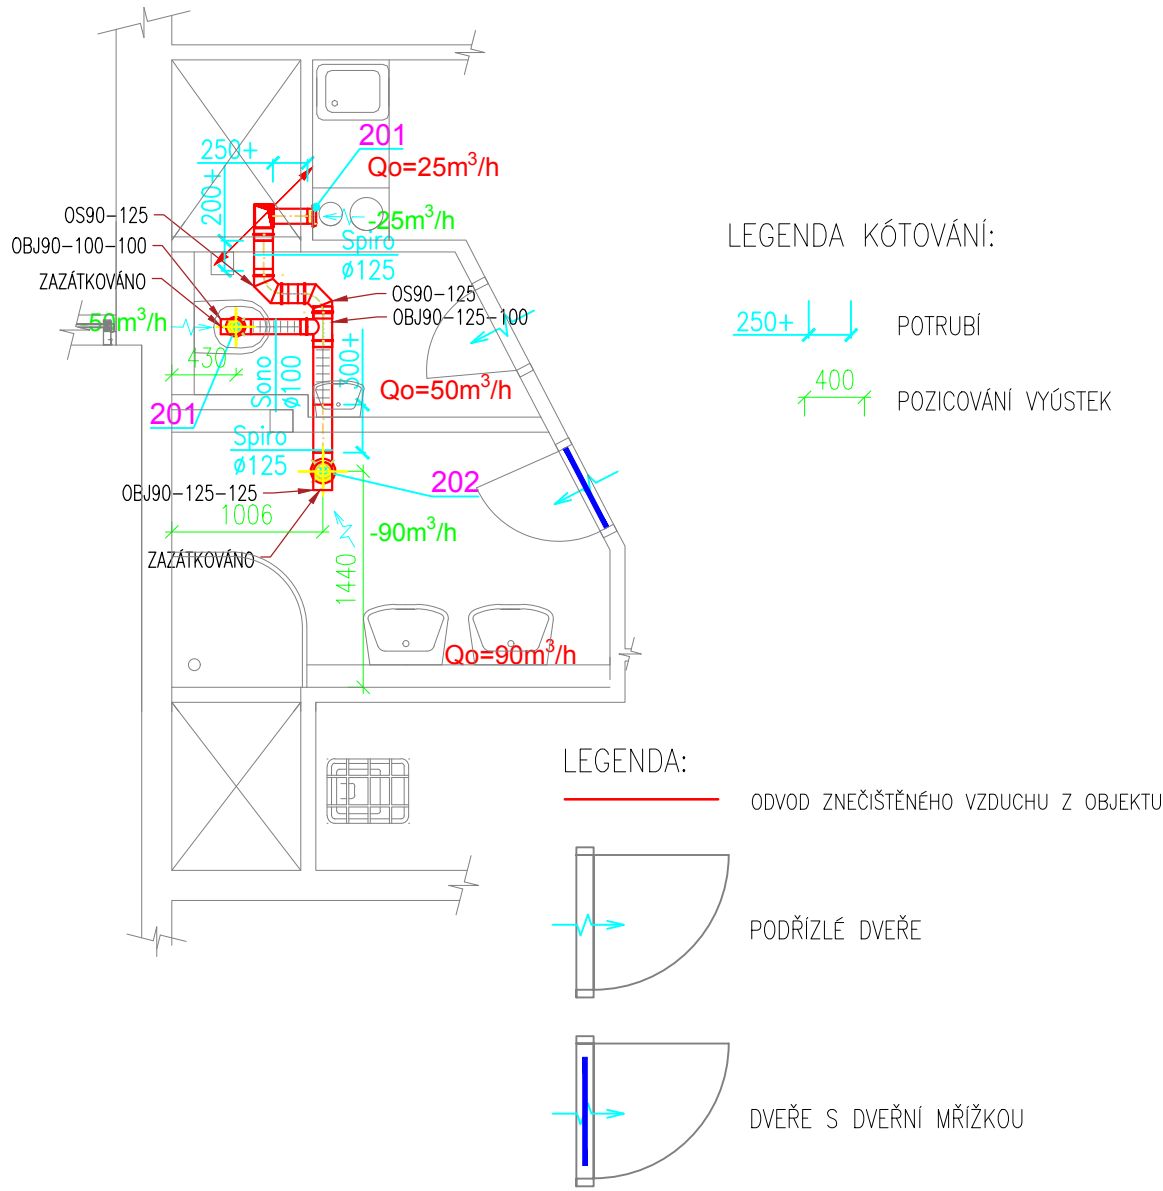

- POZNÁMKY:
- Všechny dveře odsávaných místností budou provedeny bez prahů s mezerou pod dveřmi min. 10 mm, nebo s mřížkami
 - Ventilátory v sociálních zařízeních bytů osadit podle ČSN 332000-7-701
 - Rozvody nuceného větrání jsou vedeny v podhledu
 - Maximální vzdálenost úchytů potrubí od sebe jsou 2 metry. Doporučená 1 – 1,5 metru
 - Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi nutno provést dle požadavků PBR!!
 - NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

- LEGENDA ZKRATEK:
- PRO – PŘECHOD OSOVÝ
- OBJ – ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ
- OS – OBLOUK SEGMENTOVÝ

| | | | | | | |
|--|----------------|---|---------------------|------------|--------|---------|
| PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small> | Kreslil | Kontroloval | Autorizační razítko | | | |
| | Ing. Jan Funda | Ing. Václav Petrů | | | | |
| | Investor | Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3 | | | | |
| | Místo stavby | Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov | | | | |
| | Obec | Městská část Praha 3, Hlavní město Praha | | | | |
| Název akce | | | | | | |
| REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE | | | | | | |
| Dílčí část akce BLOK G | | | | | Formát | |
| | | | | | Stupeň | DPS |
| Profese D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA | | | | | Datum | 09/2018 |
| | | | Č. Zakázky | 2018-001 | | |
| Název výkresu | | Č. Výkresu | Měřítko | Č. Paré | | |
| PŮDORYS TYP C | | D.1.4.b-4 | 1:50 | 0123456789 | | |