



ŘEZ STOUPAČKOU


VZOROVÝ ŘEZ (BLOK G – TYP A1–A4)

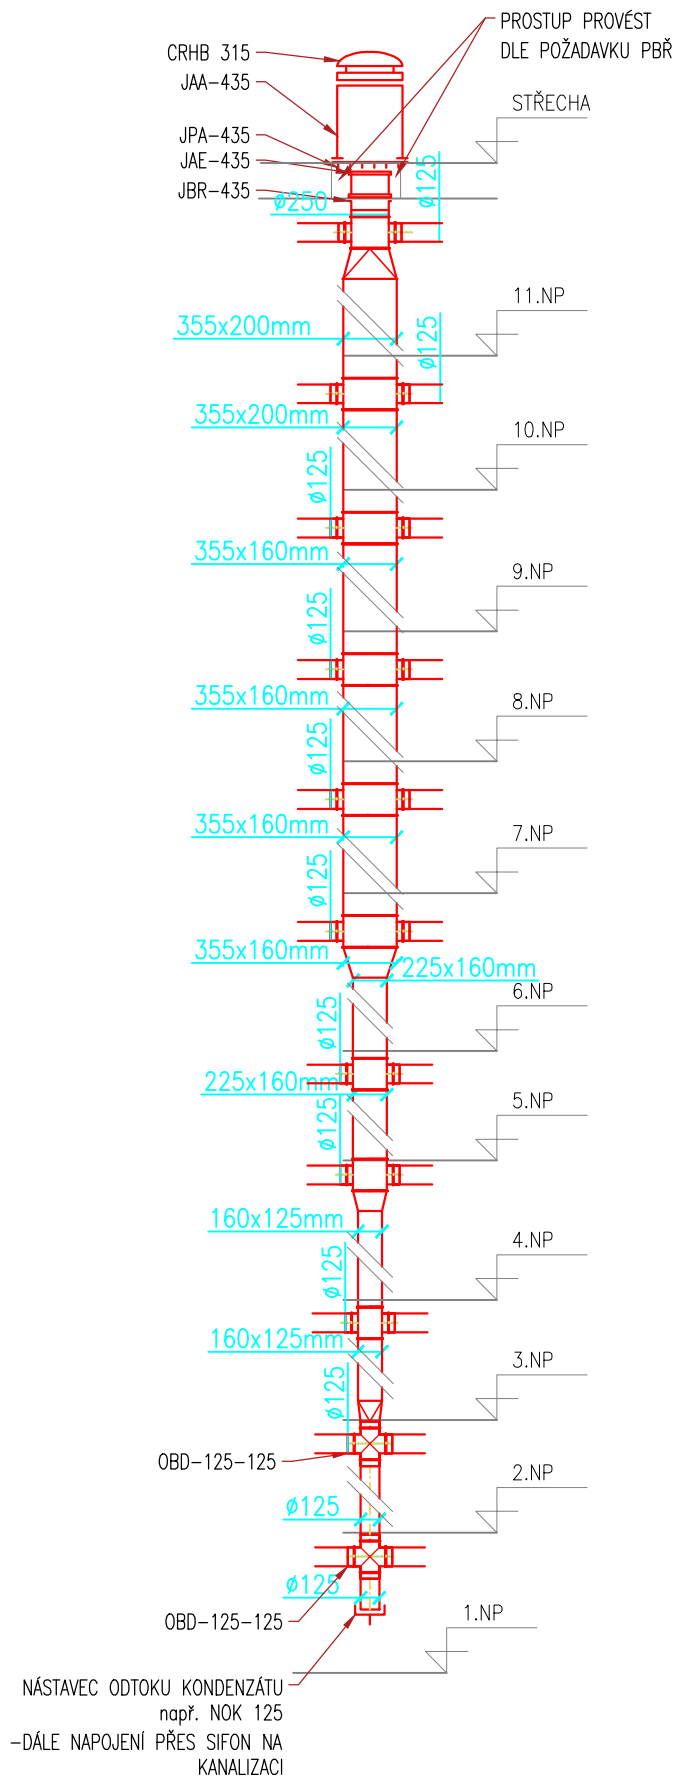

Detailní typický řez napojení VZT potrubí na stoupaací potrubí

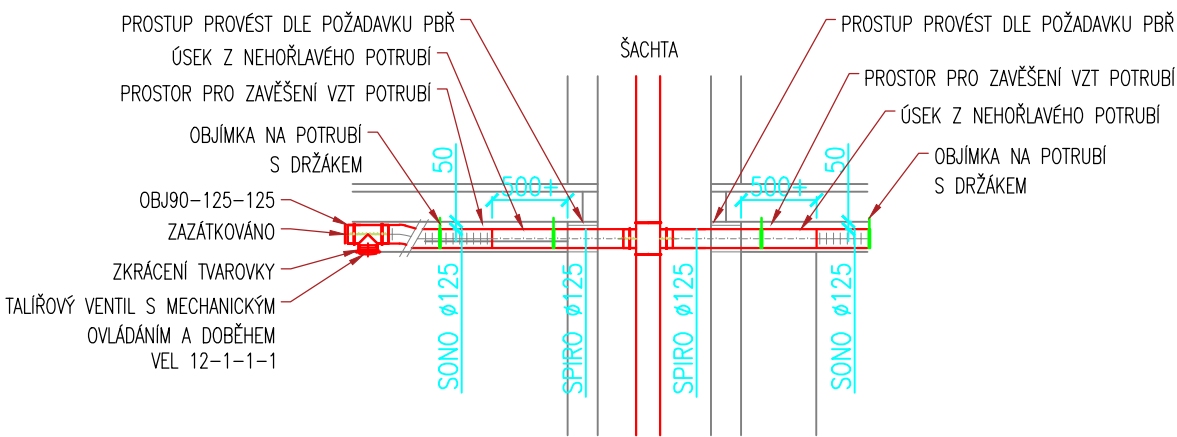

VZOROVÝ TYP OBJÍMKY



LEGENDA:

- ODVOD ZNEČIŠTĚNÉHO VZDUCHU Z OBJEKTU
- OBJÍMKY NA POTRUBÍ

POZNÁMKY:

- Všechny dveře odsávaných místností budou provedeny bez prahů s mezerou pod dveřmi min. 10 mm, nebo s mřížkami
- Ventilátory v sociálních zařízeních bytů osadit podle ČSN 332000-7-701
- Rozvody nuceného větrání jsou vedeny v podhledu
- Maximální vzdálenost úchytů potrubí od sebe jsou 2 metry. Doporučená 1 – 1,5 metru
- Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi nutno provést dle požadavků PBŘ!!
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

LEGENDA ZKRATEK

- CRHB – STŘEŠNÍ VENTILÁTOR
- JAA – TLUMIČ HLUKU SOKLOVÝ
- JPA – ADAPTÉR
- JAE – PRUŽNÁ SPOJKA
- JBR – VOLNÁ PŘÍRUBA

<div>PROJECTICA, s.r.o.</div> <div>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</div>		Kreslil	Kontroloval	<div>Autorizační razítko</div>		
		Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů			
		Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3				
		Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov				
		Městská část Praha 3, Hlavní město Praha				
Investor						
Místo stavby						
Obec						
Název akce						
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE						
Dílčí část akce				Formát		A3
				Stupeň		DPS
Profese				Datum		09/2018
				Č. Zakázky		2018-001
Název výkresu				Č. Výkresu	Měřítko	Č. Paré
ŘEZ STOUPAČKOU				D.1.4.b-5		0123456789