



PŮDORYS TYP B

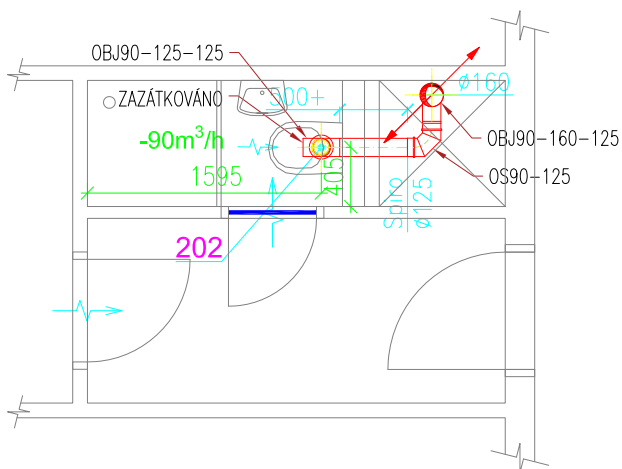


LEGENDA:

ODVOD ZNEČIŠTĚNÉHO VZDUCHU Z OBJEKTU



PODŘÍZLÉ DVEŘE



DVEŘE S DVEŘNÍ MŘÍŽKOU

POZNÁMKY:

- Všechny dveře odsávaných místností budou provedeny bez prahů s mezerou pod dveřmi min. 10 mm, nebo s mřížkami
- Ventilátory v sociálních zařízeních bytů osadit podle ČSN 332000-7-701
- Rozvody nuceného větrání jsou vedeny v podhledu
- Maximální vzdálenost úchytů potrubí od sebe jsou 2 metry. Doporučená 1 – 1,5 metru
- Veškeré prostupy požárně dělicími konstrukcemi nutno provést dle požadavků PBŘ!!
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

LEGENDA KÓTOVÁNÍ:

250+ POTRUBÍ

400 POZICOVÁNÍ VÝÚSTEK

LEGENDA ZKRATEK:

PRO – PŘECHOD OSOVÝ
OBJ – ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ
OS – OBLOUK SEGMENTOVÝ

<div>PROJECTICA, s.r.o. Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</div> <div>Investor</div> <div>Místo stavby</div> <div>Obec</div>		Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko	
		Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů		
		Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3			
		Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov			
		Městská část Praha 3, Hlavní město Praha			
Název akce					
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE					
Dílčí část akce					
BLOK F					
Profese				Formát	A4
				Stupeň	DPS
D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA				Datum	09/2018
				Č. Zakázky	2018-001
Název výkresu		Č. Výkresu	Měřítko	Č. Paré	
PŮDORYS TYP B		D.1.4.b-3	1:50	0123456789	